



CNBOP-PIB

WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016

Wydanie 2, maj 2019

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Zespół redakcyjny:

dr inż. Grzegorz Kubicki
dr inż. Dariusz Ratajczak
mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Zespół autorski:


mgr inż. Marcin Cisek – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Tomasz Kiełbasa – CNBOP-PIB
dr inż. Małgorzata Król – Politechnika Śląska, ekspert CNBOP-PIB
dr inż. Grzegorz Kubicki – Politechnika Warszawska, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Daniel Małozieć – CNBOP-PIB
mgr inż. Grzegorz Mroczo – CNBOP-PIB
dr inż. Dariusz Ratajczak – Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”,
ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Sosnowcu, ekspert CNBOP-PIB
dr inż. Grzegorz Sztarbała – ARDOR, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka – doktorantka Politechniki Warszawskiej, ekspert CNBOP-PIB

Projekt graficzny: Julia Pinkiewicz

Skład, łamanie: Arkadiusz Chorąży

WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 2, maj 2019

Nie wszystkie prawa zastrzeżone.



Ten utwór jest dostępny na licencji [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych
4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Wydawca:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
05-420 Józefów k/Otwocka
ul. Nadwiślańska 213
www.cnbop.pl



SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA	5
1. WSTĘP	7
2. DEFINICJE, SYMBOLE I JEDNOSTKI	8
2.1. Definicje	8
2.2. Symbole, jednostki	11
2.3. Skróty	12
3. WYMAGANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH	13
4. ZAŁOŻENIA DO SCENARIUSZY POŻAROWYCH DLA BUDYNKÓW WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH	14
4.1. Wprowadzenie	14
4.2. Budynki ZL IV średniowysokie z klatkami schodowymi nieobudowanymi lub niezamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi	15
4.3. Budynki ZL IV wysokie	17
4.4. Budynki ZL IV średniowysokie z klatkami schodowymi obudowanymi i zamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi	18
4.5. Budynki średniowysokie i niskie, zawierające strefy pożarowe ZL I, ZL II, ZL III i ZL V	18
4.6. Budynki średniowysokie i niskie, zawierające strefy pożarowe PM (produkcyjne lub magazynowe)	19
5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ	20
5.1. Wprowadzenie	20
5.2. Rozwój pożaru w pomieszczeniu – temperatura gazów pożarowych	20
5.3. Stratyfikacja termiczna	22
5.4. Siła oddziaływania wiatru	22
6. ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA	23
6.1. Wprowadzenie	23
6.2. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej	24
6.3. Określenie parametrów elementów wykonawczych systemów oddymiania grawitacyjnego	25
6.3.1. Parametry urządzeń oddymiających dla systemu grawitacyjnego	25
6.3.2. Napływ kompensacyjny dla systemu grawitacyjnego	25
6.4. Określenie parametrów elementów wykonawczych systemów oddymiania z nawiewem mechanicznym	26
6.4.1. Parametry urządzeń oddymiających w budynkach niskich i średniowysokich	26
6.4.2. Parametry urządzeń oddymiających w budynkach wysokich mieszkalnych	26
6.4.3. Wyznaczanie ilości powietrza na potrzeby mechanicznego nawiewu kompensacyjnego	27
6.4.4. Dobór urządzenia nawiewnego	28
6.5. Rozdział powietrza nawiewanego do klatki schodowej	28
6.6. Wymagania uzupełniające dla systemu oddymiania grawitacyjnego i systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym	29

7. ZASADY PROWADZENIA ANALIZY NUMERYCZNEJ DLA SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ...	30
7.1. Cel wykonywania analiz obliczeniowej mechaniki płynów (CFD).....	30
7.2. Programy komputerowe	31
7.3. Analiza skuteczności oddymiania klatki schodowej	31
7.3.1. Model obliczeniowy	31
7.3.2. Założenia do wykonywanej analizy	32
7.3.3. Przebieg analizy.....	32
7.3.4. Warunki początkowe wewnątrz i na zewnątrz.....	33
7.3.5. Czas analizy	33
7.3.6. Kryteria oceny skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej.....	33
7.3.7. Raport z analizy CFD	34
8. WYMAGANIA DLA ZESTAWÓW DO ODPROWADZANIA DYMU I CIEPŁA DO BUDOWY SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH	35
8.1. Wprowadzenie	35
8.2. Wymagania dla zestawów i ich elementów składowych.....	35
9. ZASILANIE I OKABLOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA	38
10. TESTOWANIE I NADZÓR NAD STANEM SYSTEMU ODDYMIANIA.....	42
10.1. Wprowadzenie	42
10.2. Testy odbiorowe.....	42
10.3. Testy okresowe.....	44
11. ZALECENIA USPRAWNIAJĄCE DZIAŁANIE EKIP RATOWNICZYCH.....	45
11.1. Wymagania obligatoryjne.....	45
11.2. Wymagania fakultatywne.....	46
11.2.1. Oznakowanie.....	46
11.2.2. Sterowanie.....	46
11.2.3. Alarmowanie użytkowników.....	47
11.2.4. Obowiązki ochrony budynku	47
LITERATURA.....	48
ZAŁĄCZNIK 1: PRZYKŁADY WYZNACZANIA POWIERZCHNI OBLICZENIOWEJ (A_{ks-o}) DLA KLATEK SCHODOWYCH O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI.....	51
ZAŁĄCZNIK 2: POWIERZCHNIE NIESZCZELNOŚCI WYBRANYCH PRZEGRÓD WYSTĘPUJĄCYCH W KLATCE SCHODOWEJ.....	56
ZAŁĄCZNIK 3: WZÓR PROTOKOŁU TESTU ODBIOROWEGO	58
ZAŁĄCZNIK 4: WZÓR PROTOKOŁU TESTU OKRESOWEGO.....	59

PRZEDMOWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [26–28] użytkownicy budynku powinni mieć, w razie pożaru, zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru wewnątrz budynku. Zawsze powinno być także uwzględniane bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Istotnym problemem podczas ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wielokondygnacyjnych jest duże zadymienie pionowych dróg ewakuacyjnych. Dotyczy to w szczególności klatek schodowych bez systemu usuwania dymu oraz oddymianych grawitacyjnie. Jak wykazuje praktyka, projektowane zgodnie z istniejącymi normami i wytycznymi systemy oddymiania często nie gwarantują uzyskania zakładanej efektywności. Poprawę tej sytuacji powinno przynieść wprowadzenie nowych wytycznych.

Niniejsze wytyczne to wynik pracy podjętej przez CNBOP-PIB wspólnie z Partnerami zewnętrznymi, występującymi w roli Ekspertów CNBOP-PIB. Źródłem wiedzy stanowiącej podstawę wymagań sformułowanych w publikacji były dane statystyczne na temat pożarów w obiektach budowlanych [1], wyniki krajowych i międzynarodowych prac naukowo-badawczych [2–7], w tym wyniki uzyskane w ramach programu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”¹, oraz doświadczenia własne autorów wynikające z realizowanych dotychczas

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze koncepcyjno-projektowym, wykonawczym, normalizacyjnym lub eksperckim w przedmiotowym obszarze.

Wytyczne przeznaczone są dla uczestników procesu inwestycyjnego w tym architektów i projektantów systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, właścicieli i zarządców tych obiektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, jak również dla producentów wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Niniejsze wytyczne mają na celu wskazanie propozycji zasad ujednoczenia projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach pod kątem możliwości skutecznego użycia tych systemów podczas ewakuacji, a także ich wykorzystania przez służby ratownicze prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze.

Zalecenia dotyczące klasyfikacji systemu, optymalizacji wyboru rozwiązań technicznych dla różnego rodzaju obiektów oraz metodyka projektowa oparte zostały o analizę zjawisk fizycznych wpływających na efektywność usuwania dymu z klatek schodowych. Dzięki temu wytyczne dają możliwość zaprojektowania systemu oddymiania o efektywności dostosowanej do konkretnego obiektu.

¹ www.bezpiecznaewakuacja.pl

1 / WSTĘP

Wytyczne zawierają opis zalecanych konfiguracji urządzeń, w powiązaniu z układem architektury wewnętrznej obiektu. Przedstawiają cel i sposób działania systemu oddymiania klatki schodowej, definiują rolę wszystkich jego komponentów oraz wzajemną ich współzależność. Określają także parametry elementów wykonawczych systemu oraz zawierają procedury i dokumenty niezbędne do jego odbioru, właściwego nadzoru i konserwacji. Zalecenia wytycznych dotyczą wszystkich uczestników procesu projektowania i wykonania instalacji, a także nadzoru nad jej stanem.

Przedmiotem wytycznych są systemy oddymiania klatek schodowych w budynkach, w których ich zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane. Wobec dużego zróżnicowania konstrukcji i układu klatek schodowych spotykanych w budownictwie zakres stosowania wytycznych został doprecyzowany w dalszych rozdziałach. W innych budynkach projektowanie i wykonanie systemu

oddymiania zgodnie z niniejszymi wytycznymi może być realizowane pod warunkiem potwierdzenia skuteczności przyjętych rozwiązań za pomocą analiz numerycznych i testów dymowych. Wytyczne dotyczą właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej, o których mowa w § 208 ust. 2 pkt 2 ppkt d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury [28] i stanowią zasady wiedzy technicznej, określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [1].

Zabezpieczenie przed zadymieniem i oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych, niestanowiących części przestrzeni klatek schodowych, pozostaje poza zakresem rozwiązań opisanych w niniejszych wytycznych.

System oddymiania klatek schodowych nie stanowi instalacji oddymiania korytarzy przyległych do klatki schodowej. Oddymianie szybów windowych wydzielonych z przestrzeni klatki schodowej nie jest objęte zakresem niniejszych wytycznych.

2 / DEFINICJE, SYMBOLE I JEDNOSTKI

2.1. Definicje

Przedstawione w tym rozdziale definicje i symbole zostały sformułowane na potrzeby niniejszych wytycznych.

CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM

elektryczne urządzenie przyjmujące sygnał alarmu pożarowego z własnych czujek dymu i/lub systemu sygnalizacji pożarowej, służące do sterowania wszystkimi elementami wykonawczymi w systemie oddymiania klatki schodowej, takimi jak np. klapy dymowe, okna oddymiające, wentylatory nawiewne, zamknięcia otworów kompensacyjnych, przepustnice, itd.

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 (z samozamykaczem).

DUSZA SCHODÓW

wolna przestrzeń przekroju klatki schodowej znajdująca się pomiędzy biegami schodów.

KLAPA DYMOWA (STROPOWE URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE)

urządzenie służące do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z przestrzeni klatki schodowej na zewnątrz, zamontowane w stropie lub dachu, spełniające wymagania normy PN-EN 12101-2.

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA

przebieg klatki schodowej autonomicznej lub wspólnej z szybem dźwigu, obudowana na całej wysokości i oddzielona od poziomych dróg ewakuacyjnych oraz przyległych pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi.

**KLATKA SCHODOWA
NIEWYDZIELONA**

przestrzeń klatki schodowej nieoddzielona od przyległych pomieszczeń lub korytarzy.

NAWIEW MECHANICZNY

nawiew o zmiennej w czasie wydajności, zapewniającej przepływ objętościowy mieszaniny powietrza i dymu przez urządzenie oddymiające na stałym poziomie niezależnie od czynników towarzyszących rozwojowi pożaru.

**OBLICZENIOWY
STRUMIEŃ POWIETRZA
NAWIEWANEGO
DO KLATKI SCHODOWEJ**

strumień powietrza dostarczanego do klatki schodowej przez nawiew mechaniczny, pozwalający na uzyskanie wymaganej prędkości w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni obliczeniowej klatki schodowej.

**ODDYMianie
GRAWITACYJNE**

oddymianie wykorzystujące klapę dymową lub ścienne urządzenie oddymiające w najwyższej położonej części klatki schodowej oraz napływ powietrza realizowany przez otwory kompensacyjne w dolnej części klatki schodowej.

**ODDYMianie Z NAWIEWEM
MECHANICZNYM**

oddymianie wykorzystujące klapę dymową lub ścienne urządzenie oddymiające na najwyższej kondygnacji klatki schodowej oraz nawiew mechaniczny w dolnej części klatki schodowej, przy czym klapa dymowa lub ścienne urządzenia oddymiające muszą być w pełni otwarte przed uruchomieniem nawiewu mechanicznego.

OTWORY KOMPENSACYJNE

otwory do napływu powietrza kompensacyjnego wraz z ich zamknięciami (np. drzwi, okna, żaluzje, itp.), łączące przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią zewnętrzną, uruchamiane (otwierane) przez system oddymiania klatki schodowej.

POWIERZCHNIA CZYNNA


iloczyn pola powierzchni geometrycznej otworu i aerodynamicznego współczynnika przepływu.

**POWIERZCHNIA
EFEKTYWNA OTWORU
KOMPENSACYJNEGO**

pole powierzchni netto, przez które przepływa strumień powietrza kompensacyjnego. Pole powierzchni netto stanowi sumę wartości pól wszystkich nieprzesłoniętych otworów, zmierzonych w płaszczyźnie największego ograniczenia powierzchni przepływu pod kątem prostym do kierunku przepływu powietrza przez dany otwór.

POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWEJ (A_{KS})

powierzchnia zdefiniowana w projekcie architektonicznym jako klatka schodowa, wraz z korytarzami i innymi przestrzeniami nieoddzielonymi od niej za pomocą przegród budowlanych. Na powierzchni klatki schodowej można wyróżnić obszary uwidocznione na rysunku 2.1.

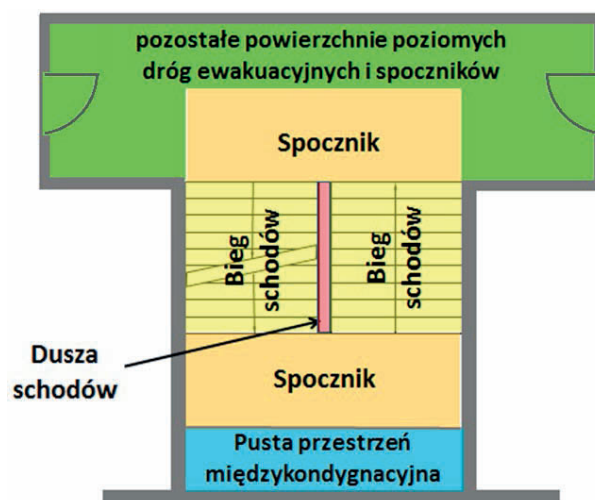

Rys. 2.1. Obszary występujące na klatce schodowej

POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWEJ (A_{KS-O})

powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowaną przestrzenią w obrębie klatki schodowej, bez wliczania powierzchni przyległych holi, przedsionków i korytarzy.

PRZESTRZEŃ ZEWNĘTRZNA

przestrzeń otaczająca budynek.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

zestaw wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła [33, 34] z klatki schodowej, dobranych pod kątem ich właściwego współdziałania. Przydatność zestawu do stosowania w budownictwie powinna być potwierdzona przez CNBOP-PIB Krajowym Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych na zgodność z Krajową Oceną Techniczną (przed 31.12.2016 r. Certyfikatem Zgodności z Aprobatacją Techniczną), wydanymi dla zestawu wyrobów i dla którego producent wystawił krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakował zestaw wyrobów znakiem budowlanym. W skład systemu oddymiania klatki schodowej wchodzi elementy wymienione w tabeli 8.1 w rozdziale 8.2 wytycznych.

SYSTEM SAMOCZYNNY

system działający bez ingerencji człowieka.

ŚCIENNE URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE

samoczynnie otwierane urządzenia do pozycji, w której pełnią funkcję odprowadzania dymu z przestrzeni klatki schodowej na zewnątrz budynku, zamontowane w zewnętrznej ścianie klatki schodowej w jej najwyższej części. Ściennym urządzeniem oddymiającym może być okno oddymiające, dysza oddymiająca lub inne certyfikowane, na zgodność z normą PN-EN 12101-2 [39], urządzenie oddymiające przeznaczone do montażu ściennego.

URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE

kłapa dymowa lub ściennie urządzenie oddymiające.

ZASILACZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

źródło, zasób energii albo środki do automatycznego przełączenia pomiędzy wydzielonymi źródłami energii, które mogą być przeznaczone do zasilania systemów elektrycznych niskiego i bardzo niskiego napięcia lub wymaganej ich kombinacji, certyfikowane na zgodność z PN-EN 12101-10 [41].

2.2. Symbole, jednostki

SYMBOL/ JEDNOSTKA	DEFINICJA
A_{cz}	powierzchnia czynna klapy dymowej lub ściennego urządzenia oddymiającego [m ²]
A_{cz_komp}	powierzchnia czynna otworów kompensacyjnych [m ²]
A_e	całkowita efektywna powierzchnia nieszczelności na drodze, którą przepływa powietrze z przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu [m ²]
$A_{e_ściany}$	powierzchnia nieszczelności ścian klatki schodowej [m ²]
A_{e_strop}	powierzchnia nieszczelności stropu klatki schodowej [m ²]
A_{e_drzwi}	powierzchnia nieszczelności drzwi klatki schodowej [m ²]
A_{e_okna}	powierzchnia nieszczelności okien klatki schodowej [m ²]
A_{e_inne}	powierzchnia innych, niezdefiniowanych nieszczelności klatki schodowej [m ²]
A_{KS}	powierzchnia klatki schodowej [m ²]
A_{KS-O}	powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej [m ²]
A_{komp_eff}	powierzchnia efektywna otworów kompensacyjnych [m ²]
A_{komp_geom}	powierzchnia geometryczna otworów kompensacyjnych [m ²]
A_{odd_geom}	powierzchnia geometryczna urządzeń oddymiających [m ²]
C_v	aerodynamiczny współczynnik przepływu [-]

SYMBOL/ JEDNOSTKA	DEFINICJA
t_{odd}	czas oddymienia klatki schodowej [s]
V_{kanaty}	strumień powietrza przepływającego przez nieszczelności instalacji nawiewnej na drodze od czerpni powietrza do kraty nawiewnej [m^3/h]
$V_{\text{n,min}}$	minimalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej [m^3/h]
$V_{\text{n,max}}$	maksymalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej [m^3/h]
$V_{\text{n,p}}$	strumień powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej [m^3/h]
V_{n1}	wydajność instalacji nawiewnej obliczana jako suma obliczeniowego strumienia powietrza (V_{n}) oraz strumienia powietrza, przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej ($V_{\text{n,p}}$), [m^3/h]
V_{n2}	wydajność instalacji nawiewnej obliczana jako suma obliczeniowego strumienia powietrza (V_{n}) oraz strumienia powietrza jaki może wypłynąć przez otwarte drzwi do przestrzeni objętej pożarem ($V_{\text{n,v}}$), [m^3/h]
$V_{\text{n,v}}$	strumień powietrza, jaki może wypłynąć przez otwarte drzwi do przestrzeni objętej pożarem [m^3/h]
V_{odd}	strumień powietrza przepływający przez urządzenie oddymiające [m^3/h]
V_{went}	wydajność wentylatora nawiewającego powietrze do klatki tzw. kompensacyjnego [m^3/h]
W_{odd}	prędkość średnia przepływu powietrza w przekroju urządzenia oddymiającego [m/s]
W_{KS}	prędkość średnia przepływu powietrza w przekroju klatki schodowej [m/s]

2.3. Skróty

SKRÓT	DEFINICJA
CFD	Computational Fluid Dynamics (obliczeniowa mechanika płynów)
CSO	centrala sterująca oddymianiem
CSP	centrala sygnalizacji pożarowej
RPO	ręczny przycisk oddymiania
ROP	ręczny ostrzegacz pożarowy
SIUP	system integrujący urządzenia przeciwpożarowe
WT	warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. budownictwa [28]
WTU	wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, określone w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego ds. wewnętrznych [32]
ZL	kategoria zagrożenia ludzi

3 / WYMAGANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Jak stanowi § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury [28], klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim, ze strefy pożarowej ZL II w budynku niskim, oraz w budynku średniowysokim bądź niskim ze strefy pożarowej PM (produkcyjnej lub magazynowej) mającej gęstość obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m² lub zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

Zgodnie z § 256 ust. 2 rozporządzenia [28], urządzenia takie powinny być również zastosowane na klatkach schodowych (obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30), których wejścia mają stanowić koniec dojścia ewakuacyjnego. Dotyczy to także budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV). Gdy klatka schodowa nie spełnia wymienionych warunków, do długości dojścia ewakuacyjnego wliczana jest długość drogi ewakuacyjnej biegnącej wzdłuż biegów i spoczników klatki schodowej. Może to powodować przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego (na pokonanie jednej kondygnacji budynku przypada co najmniej 12 m długości drogi), wynoszącej przy jednym kierunku ewakuacji:

- 10 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,
- 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL III,
- 60 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL IV,

a przy 2 dojściach ewakuacyjnych:

- 40 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,
- 60 m w ZL III,
- 100 m w ZL IV.

Należy zaznaczyć, że wymienione dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego ulegają powiększeniu o 50%, gdy droga ewakuacyjna jest chroniona samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu.

Zagadnienie przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego dotyczy wszystkich średniowysokich i wielu niskich budynków użyteczności publicznej, a także wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV):

- przeważającej większości średniowysokich, w których zapewniony jest tylko jeden kierunek ewakuacji,
- niektórych niskich.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 246 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia [28], samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu stanowią w klatkach schodowych budynków wysokich ZL IV alternatywę w stosunku do urządzeń zapobiegających zadymieniu.

O ile sposób stosowania urządzeń zapobiegających zadymieniu, stanowiących najbardziej skuteczne, ale jednocześnie kosztowne rozwiązanie techniczne chroniące drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, jest w świetle normalizacji europejskiej (i polskiej) określony jednoznacznie, to sposób projektowania i odpowiedniego wykorzystania urządzeń oddymiających nie został dotychczas wystarczająco zdefiniowany.

4 / ZAŁOŻENIA DO SCENARIUSZY POŻAROWYCH DLA BUDYNKÓW WYPOSAŻONYCH W SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

4.1. Wprowadzenie

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MSWiA [30] opis sekwencji zdarzeń możliwych w czasie pożaru, reprezentatywnego dla rozpatrywanego miejsca jego wystąpienia, uwzględniający sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych i rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń, zawierany jest w scenariuszu pożarowym. Poniżej przedstawiono założenia do scenariuszy pożarowych dla typowych rodzajów budynków, wymagających w myśl przepisów techniczno-budowlanych wyposażenia klatek schodowych w systemy oddymiania.

Oddymianie klatek schodowych może być realizowane poprzez:

- 1) naturalny przepływ powietrza i dymu, wywołany ciągiem termicznym i stratyfikacją termiczną dymów pożarowych, od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu (kłapy dymowej lub ściennego otworu oddymiającego) – opisaną metodę wykorzystują systemy oddymiania grawitacyjnego;

- 2) wymuszony przepływ powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego do punktu odbioru powietrza i dymu, wywołany działaniem instalacji nawiewu mechanicznego; wpływ naturalnych zjawisk kształtujących przepływ powietrza i dymu na efektywność usuwania dymu jest w tym przypadku ograniczony; zachowanie wymaganego przepływu przy dynamicznie zmieniających się warunkach pożarowych oraz częstej zmianie położenia drzwi na klatce schodowej wymaga stosowania wentylatorów ze zmiennym wydatkiem – opisaną metodę wykorzystują systemy oddymiania z nawiewem mechanicznym.

W niniejszych wytycznych nie zostały uwzględnione systemy oddymiania wykorzystujące do ukierunkowania przepływu powietrza i dymu w przestrzeni klatki schodowej wentylatory oddymiające (wyciągowe). Systemy takie nie gwarantują spełnienia opisanych w dalszych punktach rozdziału 4 wymagań stawianych instalacjom oddymiania wykorzystującym elementy mechaniczne. Ponadto systemy takie mogą stwarzać dodatkowe zagrożenie dla ekip ratowniczych oraz narażać na zniszczenie elementy wykonawcze systemu w wyniku ciągłego zasysania gorących dymów i gazów pożarowych (o temperaturze przekraczającej 600°C) do przestrzeni klatki schodowej.

4.2. Budynki ZL IV średniowysokie z klatkami schodowymi nieobudowanymi lub niezamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi


W scenariuszach pożarowych dla takich budynków należy rozpatrywać dwa możliwe przypadki pożaru powstałego w jednym z mieszkań:

- 1) gdy osoba znajdująca się w mieszkaniu, świadoma powstania w nim pożaru, będzie je opuszczać, zostawiając za sobą – jak to powszechnie ma miejsce – otwarte drzwi,
- 2) gdy w mieszkaniu nie ma nikogo lub pozostała w nim osoba nieświadoma pożaru.

Brak wymagań pożarowych dla drzwi prowadzących z mieszkań na klatkę schodową może przyczynić się

do szybkiego wzrostu zagrożenia pożarowego mieszkań sąsiednich. Trzeba zaznaczyć, że również klatki schodowe prowadzące do garażu powinny być od niego oddzielone co najmniej drzwiami EI 30 Sm (EI 30 S200 – wg PN-EN 13501-4:2016-07 [38]).

W pierwszym przypadku pożaru, ze względu na brak samozamykacza w drzwiach, od momentu ich otwarcia, dym będzie wypływać na klatkę schodową w sposób ciągły. Celem działania systemu z nawiewem mechanicznym, niezbędnego w tych budynkach, będzie niedopuszczenie do zadymienia klatki schodowej poniżej poziomu kondygnacji, na której powstał pożar (rys. 4.1). Powinno to, po spełnieniu określonych warunków, umożliwić ewakuację ludzi z tej i niższych kondygnacji oraz ułatwić działanie ekip ratowniczych. System oddymiania, dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu przepływu dymu na zewnątrz budynku, będzie też utrudniać napływ dymu poprzez ewentualne nieszczelności w drzwiach, do mieszkań położonych powyżej kondygnacji, na której pożar powstał. Dodatkowo, po ugaszeniu pożaru, system umożliwi szybkie oczyszczenie klatki schodowej z dymu.

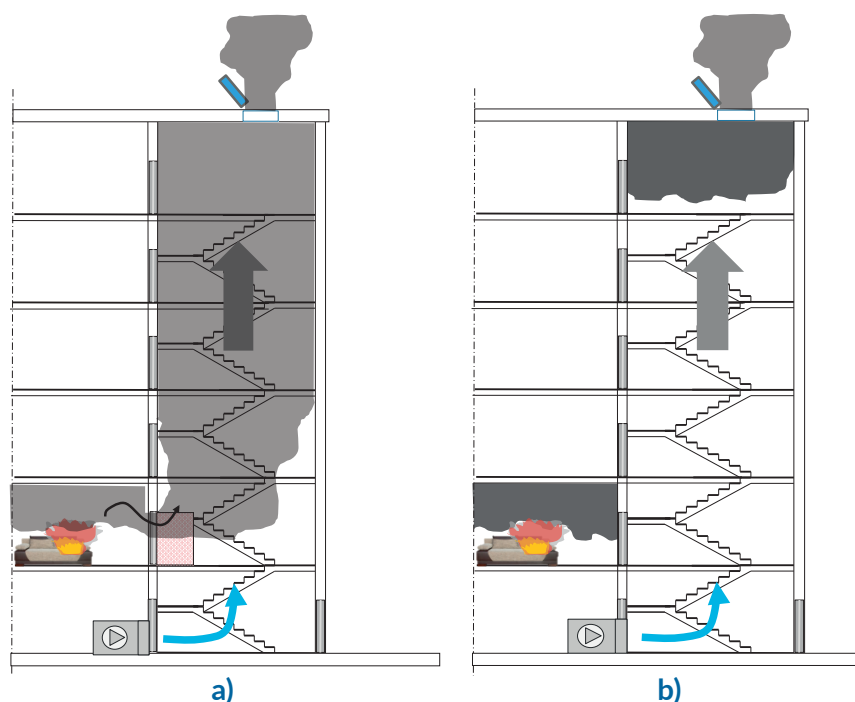


Rys. 4.1. Działanie systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym: a) zabezpieczenie przed opadaniem dymu; b) oczyszczanie klatki schodowej z dymu

Przedstawione uwarunkowania należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu sposobu, w jaki w omawianym rodzaju budynków powinien być uruchamiany system oddymiania z nawiewem mechanicznym.

1. Najwyższy poziom bezpieczeństwa będzie zapewniony wtedy, gdy nastąpi natychmiastowe uruchomienie systemu oddymiania na sygnał ze znajdującej się w korytarzu/przedpokoju każdego mieszkania, przy drzwiach wyjściowych na klatkę schodową, dwudetektorowej czujki pożarowej (zawierającej jeden detektor dymu, działającej w sposób zapewniający możliwe najszybsze, pewne wykrycie pożaru przy jednoczesnej, możliwie najwyższej odporności na generowanie fałszywych alarmów) albo w wyniku użycia zlokalizowanego również tam ręcznego ostrzeżenia

pożarowego (rys. 4.2). Sygnał o pożarze będzie samoczynnie przekazywany, na zasadach analogicznych do określonych w § 158 ust. 1 oraz 3 rozporządzenia [28], do całodobowo działającej ochrony lub administracji obiektu, która powiadamiaby telefonicznie o zaistniałej sytuacji stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Sygnalizator akustyczny, o głośności dostosowanej do potrzeb osób z tej samej kondygnacji, wraz z sygnalizatorem optycznym „POŻAR” nad drzwiami mieszkania, w którym pożar powstał, będzie informować o konieczności szybkiej ewakuacji. Sygnalizatory te będą jednocześnie informować o miejscu, w którym alarm został wygenerowany. W razie gdyby alarm okazał się fałszywy, umożliwi to obarczenie odpowiedzialnością cywilną właściciela danego mieszkania.

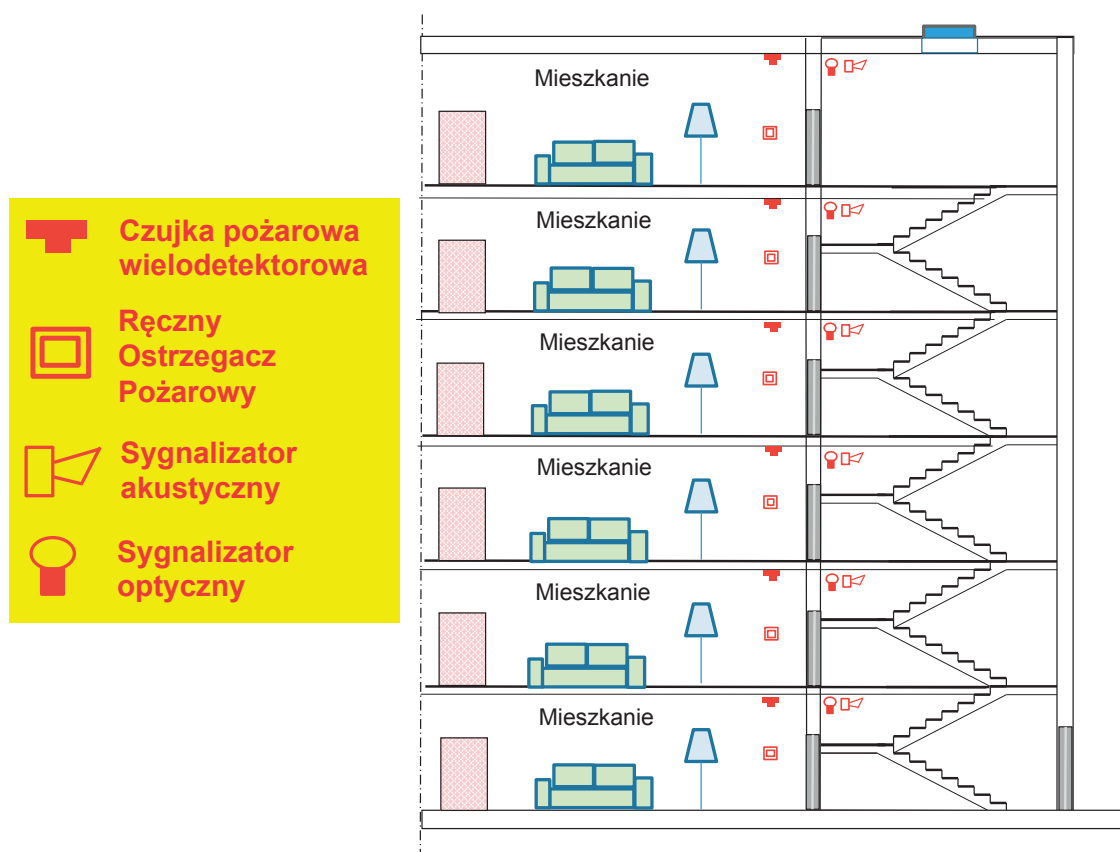

Rys. 4.2. Rozmieszczenie czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych na korytarzach/w przedpokojach mieszkań


2. Drugi możliwy sposób uruchamiania systemu oddymiania, mniej doskonały, jest oparty na rozmieszczeniu czujek pożarowych na klatce schodowej, co najmniej po jednej na każdej kondygnacji (rys. 4.3). Uruchamianie systemu oraz przekazywanie sygnału o pożarze do całodobowo działającej ochrony lub administracji obiektu, która powiadamiałaby o zaistniałej sytuacji stanowisko kierownika Państwowej Straży Pożarnej, będzie następować w przypadku zadziałania co najmniej dwóch czujek pożarowych (koincydencja). Będzie to ograniczać w maksymalnym stopniu możliwość pojawiania się alarmów fałszywych, bardzo niepożądanych w budynkach mieszkalnych.

Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy drzwi z mieszkania, w którym powstał pożar, pozostawałyby zamknięte, sposób alarmowania opisany w punkcie 2 powyżej, byłby nieskuteczny (tj. działałby ze znacznym opóźnieniem). Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników budynku, w korytarzu/przedpokoju każdego mieszkania, przed drzwiami wyjściowymi na klatkę schodową, rekomendowane jest zamontowanie autonomicznej czujki pożarowej, której sygnał dźwiękowy informowałby sąsiadów o konieczności ewakuacji i telefonicznego powiadomienia o pożarze Państwowej Straży Pożarnej.

Gdy system oddymiania nie uruchomi się samoczynnie przed przybyciem zastępów straży pożarnej, ze względu na niewydostanie się na klatkę schodową z mieszkania objętego pożarem dymu w ilości niezbędnej do wywołania alarmu (wtedy jednak szybkie uruchomienie systemu nie będzie konieczne), ekipy prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze powinny posiadać możliwość uruchomienia systemu oddymiania po przybyciu do budynku, dostając się do miejsca, w którym zainstalowano centralę sterującą oddymianiem (CSO) i ręczny przycisk oddymiania (RPO).

4.3. Budynki ZL IV wysokie

W budynkach wysokich, ze względu na obowiązek wydzielenia klatek schodowych i mieszkań pomiędzy sobą na 60-minutowy czas pożaru, i stosowanie drzwi do mieszkań EI 30, za w pełni wystarczający należy uznać drugi z podanych w rozdz. 4.2 sposobów uruchamiania systemu oddymiania (rys. 4.3), bez konieczności uzupełniania go autonomicznymi czujkami dymu w mieszkaniach.

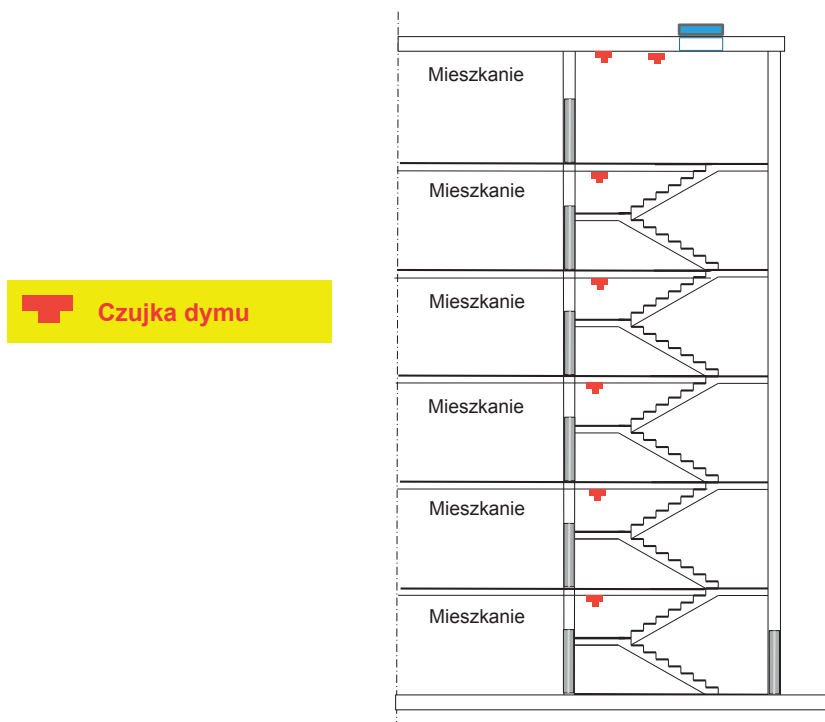


Rys. 4.3. Rozmieszczenie czujek pożarowych na klatce schodowej na każdej kondygnacji budynku

4.4. Budynki ZL IV średniowysokie z klatkami schodowymi obudowanymi i zamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi

W budynkach tych, ze względu na lepsze zabezpieczenie zarówno klatki schodowej, jak i mieszkań sąsiadujących z tym, w którym powstał pożar, oddymianie klatki schodowej powinno przebiegać gra-

witacyjnie z otworów oddymiających w postaci klap dymowych i otworów do napływu powietrza kompensacyjnego (rys. 4.4). Uruchamianie systemu powinno być dokonywane przy pomocy ręcznych przycisków oddymiania, usytuowanych przy wyjściu z budynku i co najmniej na co trzeciej kondygnacji. Powiadomianie o pożarze Państwowej Straży Pożarnej dokonywane byłoby telefonicznie. Należy zaznaczyć, że ze względu na wysoką podatność na wpływ wiatru, stosowanie ściennych urządzeń oddymiających jako punktów usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej, nie jest w systemach grawitacyjnych zalecane.

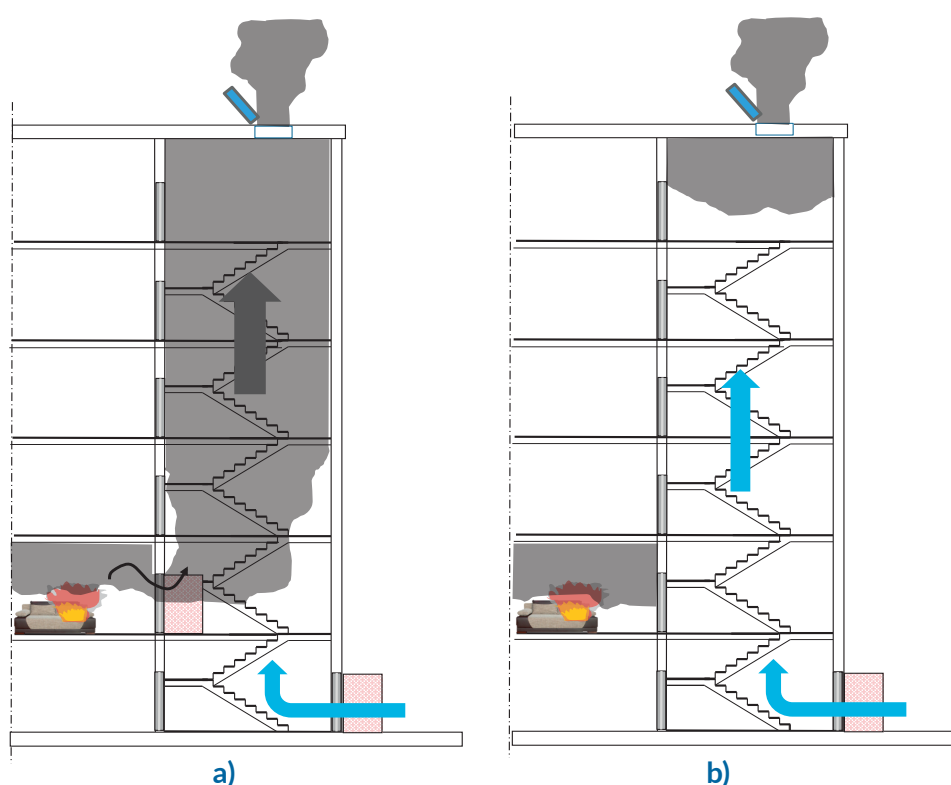

Rys. 4.4. Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego: a) zabezpieczenie przed opadaniem dymu; b) oczyszczanie klatki schodowej z dymu

4.5. Budynki średniowysokie i niskie, zawierające strefy pożarowe ZL I, ZL II, ZL III i ZL V

Na klatkach schodowych budynków średniowysokich, stanowiących drogi ewakuacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej

2 godziny), znajdujących się w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, należy stosować system oddymiania z nawiewem mechanicznym. Celem działania systemu jest niedopuszczenie do zadymienia klatki schodowej poniżej poziomu kondygnacji, na której powstał pożar. Powinno to, po spełnieniu określonych warunków, umożliwić ewakuację ludzi z tej i niższych kondygnacji i ułatwić działanie ekip ratowniczych. Po nadzorowanym zamknięciu drzwi z kondygnacji, na której miał miejsce pożar, system powi-

nien usunąć dym, który w czasie ewakuacji ludzi napłynął z tej kondygnacji na klatkę schodową. Wystąpi wtedy możliwość ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji. Cel funkcjonowania instalacji w tym przypadku ilustruje rys. 4.1.

Oddymianie w budynkach wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej powinno być uruchamiane przez ten system, a w pozostałych budynkach – za pomocą czujek pożarowych rozmieszczonych na klatkach schodowych, co najmniej po jednej na każdej kondygnacji, oraz za pomocą ręcznych przycisków oddymiania znajdujących się na każdej kondygnacji przy drzwiach na klatkę schodową (rys. 4.3).

W budynkach niskich objętych wymaganiem stosowania oddymiania klatki schodowej ze względu na powiększenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, należy przyjmować rozwiązania przedstawione wyżej dla budynków średniowysokich. W pozostałych przypadkach wystarczające jest stosowanie rozwiązania, omawianego w pkt 4.4, z wyjątkiem budynków o nie więcej niż dwóch kondygnacjach nadziemnych, w odniesieniu do których do oddymiania klatek schodowych można zastosować

zarówno klapy dymowe, jak i ściennie urządzenia oddymiające.

4.6. Budynki średniowysokie i niskie, zawierające strefy pożarowe PM (produkcyjne lub magazynowe)

Klatki schodowe w budynkach średniowysokich i niskich, stanowiące drogi ewakuacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa co najmniej 2 godziny), znajdujących się w strefach pożarowych PM, powinny być oddymiane tak, jak zostało to określone w pkt 4.5: w budynkach średniowysokich oraz w tych niskich, w których dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona dzięki oddymianiu, należy stosować system oddymiania z nawiewem mechanicznym, a w pozostałych niskich – system grawitacyjny.

5 / CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

5.1. Wprowadzenie

Efektywność systemu oddymiania klatki schodowej jest ściśle związana z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi kształtującymi rozkład ciśnienia w budynku oraz przebiegiem pożaru, od którego zależy ilość i rodzaj tworzącego się dymu. Dokonując wyboru rozwiązania technicznego, należy uwzględnić potencjalny wpływ przedstawionych poniżej czynników na faktyczną skuteczność przyjętego rozwiązania.


5.2. Rozwój pożaru w pomieszczeniu – temperatura gazów pożarowych

Pożar to złożone zjawisko, wiążące ze sobą wiele interakcji pomiędzy procesami fizycznymi i chemicznymi [8]. Podczas pożarów w pomieszczeniach zamkniętych zachodzi przede wszystkim wymiana

ciepła i masy pomiędzy paliwem a otoczeniem. Pożar w tego typu pomieszczeniu może rozwijać się na wiele odmiennych sposobów, w zależności od rodzaju i ilości paliwa biorącego udział w procesach spalania, geometrii pomieszczenia, wentylacji i innych czynników. Rozwój pożaru w pomieszczeniu rozpoczyna się od zapłonu materiałów palnych, po którym, w wyniku spalania płomieniowego, generowana jest duża ilość energii. Na tym etapie pożar kontrolowany jest głównie przez paliwo, a oprócz energii produkowane są również toksyczne produkty rozkładu termicznego. Pożary występujące w pomieszczeniach podzielić można na trzy zasadnicze fazy [8]:

- I faza – od momentu zainicjowania pożaru spalający się materiał ogrzewa otoczenie, powodując rozprzestrzenianie się ognia. W wyniku spalania powstaje coraz więcej gorących produktów spalania wypełniających pomieszczenie;
- II faza – pożar w pełni rozwinięty – podczas tej fazy wszystkie palne przedmioty palą się, a płomień wypełnia całą pomieszczenie;
- III faza – okres spadku – formalnie zdefiniowany jako faza pożaru, której początek określa spadek do 80% szczytowej wartości temperatury.

Poszczególne fazy rozwoju pożaru w pomieszczeniach zamkniętych w funkcji temperatury w czasie przedstawiono na rysunku 5.1.

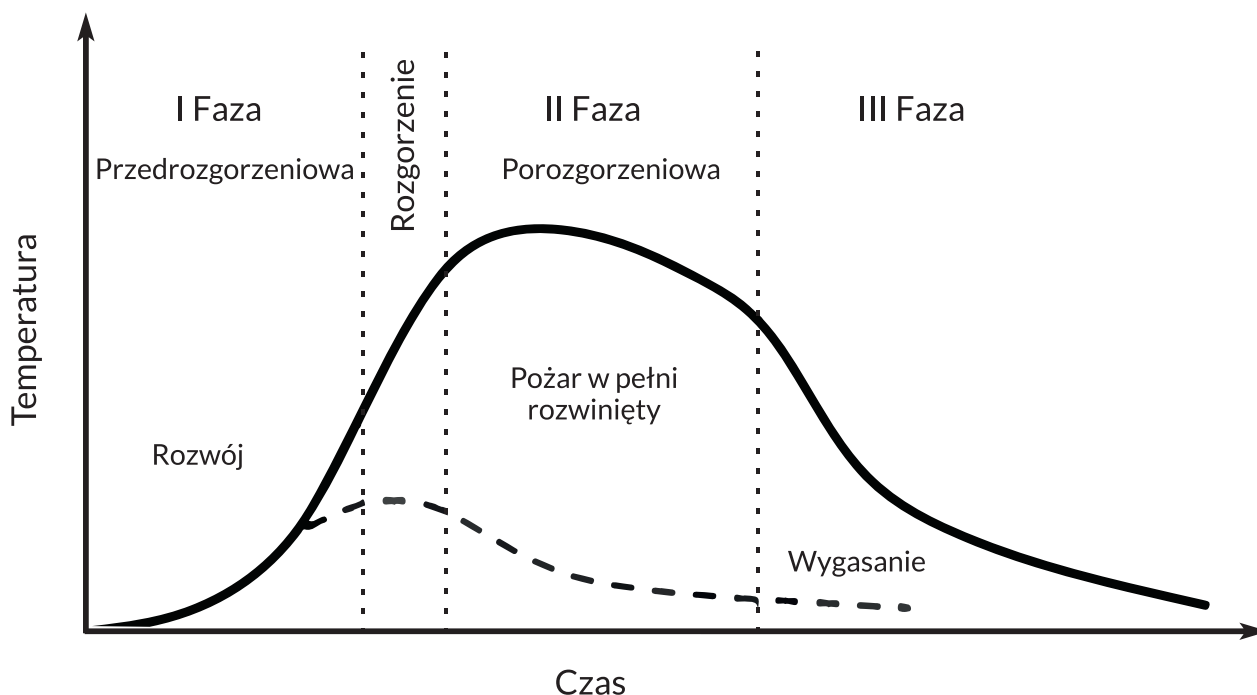

Rys. 5.1. Przebieg rozwoju pożaru wyrażony średnią temperaturą w funkcji czasu. Linia przerywaną przedstawiono rozwój pożaru w przypadku niewystąpienia zjawiska rozgorzenia [8]

Zjawiskiem przeważnie towarzyszącym przejściu z fazy rozwoju pożaru do fazy pożaru w pełni rozwiniętego jest rozgorzenie (ang. *flashover*). Rozwój pożaru w pomieszczeniach i związane z tym obliczenia jego charakterystycznych parametrów, dla każdego założonego scenariusza pożarowego, zależą od wielu czynników, a w szczególności od:

- miejsca jego powstania w odniesieniu do rozmieszczenia materiałów palnych w pomieszczeniu,
- rodzaju i ilości występujących w pomieszczeniu materiałów palnych,
- możliwych reakcji chemicznych pomiędzy materiałami, jeżeli ich opakowania ulegną zniszczeniu w wyniku pożaru,
- usytuowania materiałów palnych w stosunku do ścian, stropów, itp.

- możliwości doływu tlenu,
- obecności i skuteczności urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- zmian w zakresie palności materiałów w wyniku ich starzenia się,

i innych.

Podczas każdego pożaru materiałów stałych pochodzenia organicznego wydzielają się toksyczne produkty rozkładu termicznego.

W pomieszczeniach zamkniętych przebieg pożaru w funkcji temperatury w czasie może przebiegać dwutorowo (zob. rys. 5.1). Jeśli zapewniony jest dopływ wystarczająco dużej ilości powietrza (tlenu), to pożar będzie się swobodnie rozprzestrzeniał i trwał

aż do momentu, w którym zabraknie paliwa. W tej sytuacji temperatura gazów pożarowych będzie bardzo wysoka, osiągając wartości nawet powyżej 1000°C. Jeśli natomiast dopływ świeżego powietrza i zawarte w nim tlenu będzie ograniczony, to pożar będzie się rozwijał wolno, a z czasem może dojść do jego samoistnego zgaśnięcia. W tej sytuacji temperatura gazów pożarowych będzie mieć znacznie niższe wartości, a dym wydostający się na klatki schodowe może mieć temperaturę nawet poniżej 60°C. Badania obiektowe wskazują na częstsze występowanie drugiego z wymienionych przypadków.

5.3. Stratyfikacja termiczna

Ciąg termiczny w przestrzeni klatki schodowej uzależniony jest od różnicy temperatury powietrza wewnątrz budynku i powietrza zewnętrznego. W okresach zimowych i przejściowych zjawisko to wspomaga ruch dymu wywołany stratyfikacją termiczną i poprawia tym samym efektywność oddymiania grawitacyjnego. W okresie letnim ruch powietrza w przestrzeni klatki schodowej wywołany odwróconym ciągiem termicznym ma charakter zstępujący. Zjawisko to przeciwdziała unoszącej gazy pożarowe stratyfikacji termicznej i przy niskich temperaturach dymu doprowadzić może do zablokowania jego przepływu. W skrajnych przypadkach opisane zjawisko może prowadzić do opadania dymu poniżej kondygnacji objętej pożarem lub nawet wypływu dymu przez otwory napowietrzające.

Ciąg termiczny w klatce schodowej budynku wyznacza się ze wzoru:

$$\Delta p = (\rho_1 - \rho_2) \cdot H \cdot g \text{ [Pa]} \quad (5.1)$$

gdzie:

ρ_1 – gęstość powietrza, dla temperatury otoczenia, nawiewanego do klatki schodowej [kg/m³],

ρ_2 – gęstość powietrza, dla temperatury wewnątrz klatki schodowej [kg/m³],

H – wysokość budynku [m],

g – przyspieszenie ziemskie [m/s²].

Projektując systemy oddymiania grawitacyjnego, należy oszacować prawdopodobną wartość ciągu termicznego dla niekorzystnych warunków letnich.

Przy ujemnych wartościach ciągu termicznego i w warunkach nie w pełni rozwiniętego pożaru, nie można gwarantować skuteczności działania systemu oddymiania grawitacyjnego.

5.4. Siła oddziaływania wiatru

Oddziaływanie wiatru stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla skutecznego funkcjonowania systemów oddymiania klatek schodowych. Parcie wiatru na jedną ze ścian budynku może powodować niekorzystny rozkład ciśnień na jego fasadach, a w konsekwencji może znacząco wpłynąć na kierunek przepływu dymu w przestrzeni klatki schodowej. Ciśnienie wywierane przez wiatr na fasadę budynku (p_w) oblicza się na podstawie wzoru:

$$p_w = \frac{1}{2} \cdot c_w \cdot \rho_a \cdot v_w^2 \text{ [Pa]} \quad (5.2)$$

gdzie:

v_w – prędkość wiatru [m/s],

ρ_a – gęstość powietrza zewnętrznego [kg/m³],

c_w – współczynnik oporu aerodynamicznego.

Wiatr ma mniejszy wpływ na proces oddymiania, jeśli na dachu budynku usytuowane są klapy dymowe. Natomiast efekt działania wiatru jest bardzo duży przy oddymianiu klatki schodowej za pomocą ściennych urządzeń oddymiających. W systemach oddymiania grawitacyjnego nie zalecane jest więc stosowanie ściennych urządzeń oddymiających.

Rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest mniej podatny na wpływ wiatru system oddymiania z nawiewem mechanicznym, z wentylatorami zmiennego przepływu.

6 /

ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA

6.1. Wprowadzenie

Podstawą do wymiarowania elementów systemu oddymiania jest powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (A_{KS-O}), określana w sposób opisany w niniejszym rozdziale.

Dla ułatwienia korzystania z przedstawionych zasad projektowania sformułowania zdefiniowane w rozdziale 2 wytycznych wyróżniono w tekście niniejszego rozdziału podkreśleniem.

Przedstawiona w rozdziale metoda obliczeniowa dotyczy klatek schodowych, w odniesieniu do których spełnione są wszystkie przedstawione poniżej warunki:

- powierzchnia klatki schodowej (A_{KS}) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m^2 ;
- z klatką schodową są połączone korytarze lub inne przestrzenie o długości do 10 m , licząc od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O});

- długość dojścia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}) z dowolnych drzwi nie przekracza 5 m ;
- szerokość przyległego korytarza, stanowiącego wspólną przestrzeń z klatką schodową, nie przekracza 3 m .

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków należy potwierdzić skuteczność przyjętych rozwiązań systemu oddymiania, wstępnie zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 6, z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów (CFD). Warunki brzegowe i początkowe oraz zasady prowadzenia obliczeń numerycznych wraz z kryteriami oceny skuteczności systemu zostały określone w rozdziałach 6 i 7.

6.2. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej

Niezależnie od rodzaju klatki schodowej (klatki schodowe wydzielone oraz klatki schodowe niewydzielone) powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (A_{KS-O}) wynika z przestrzeni wymaganej do swobodnego przemieszczania się ludzi pomiędzy najwyższą kondygnacją a poziomem wyjścia z budynku. Jest ona ograniczona wymiarami biegu schodów, wolną przestrzenią między nimi (duszą) lub inną pustą przestrzenią międzykondygnacyjną oraz spocznikami wydzielonymi wzdłuż linii schodów, o szerokości takiej jak szerokość schodów w budynku (wymiar określony na podstawie projektowanej geometrii). Powierzchnię obliczeniową klatki schodowej definiują wielkości pól powierzchni: A, B, C i D (zgodnie z rys. 6.1). Należy również zdefiniować powierzchnię E, która służy do wyliczenia powierzchni klatki schodowej (A_{KS}), nie jest jednak wliczana do powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}).

Na potrzeby zdefiniowania powierzchni obliczeniowej klatki schodowej zastosowanie znajdują następujące parametry, zobrazowane na rys. 6.1:

x – rzeczywista szerokość biegu schodów (nie mniejsza niż minimalna szerokość użytkowa biegu, wynikająca z WT)

y – minimalna szerokość spocznika wynikająca z WT i nie mniejsza niż x

A – maksymalna powierzchnia rzutu biegów schodów, o zdefiniowanej szerokości biegu (x):

$$A = \sum_{i=1}^n A_i [m^2] \quad (6.1)$$

B – minimalna wymagana powierzchnia spoczników, wynikająca z geometrii klatki schodowej i wymaganej minimalnej szerokości użytkowej spocznika (wynikającej z aktualnych WT):

$$B = \sum_{j=1}^m B_j [m^2] \quad (6.2)$$

C – powierzchnia pozostałych otworów międzykondygnacyjnych:

$$C = \sum_{k=1}^p C_k [m^2] \quad (6.3)$$

Powierzchni C stawia się następujący warunek:

$$C \leq 10\%(A + B) \quad (6.4)$$

W przypadku niespełnienia tego warunku możliwe jest korzystanie z zasad projektowania zawartych w niniejszych wytycznych, niemniej niezbędne jest potwierdzenie skuteczności projektowanego systemu oddymiania za pomocą analiz obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), o których mowa w rozdz. 7.

D – powierzchnia duszy schodów. Powierzchni D stawia się następujący warunek:

$$D \leq 25\%(A + B) \quad (6.5)$$


Analogicznie przy niespełnieniu powyższego warunku można korzystać z zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie, jednak po zweryfikowaniu skuteczności projektowanego systemu oddymiania za pomocą analiz obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), o których mowa w rozdz. 7.

E – pozostałe powierzchnie poziomych dróg ewakuacyjnych i spoczników

Jeżeli dla jednej klatki schodowej na poszczególnych kondygnacjach uzyskano różne wartości powierzchni obliczeniowej A_{KS-O} , to do dalszych obliczeń należy wybrać największą z tych wartości.

W załączniku 1 podano przykłady wyznaczania powierzchni obliczeniowej A_{KS-O} dla klatek schodowych o różnej konstrukcji.

UWAGA: W przypadku klatek schodowych, w budynkach istniejących, których wymiary biegu lub spocznika są mniejsze niż wymagane przez aktualne WT, do wyznaczenia powierzchni obliczeniowej klatki schodowej przyjmując należy minimalne szerokości użytkowe biegu/spocznika, wynikające z aktualnych wymagań WT.

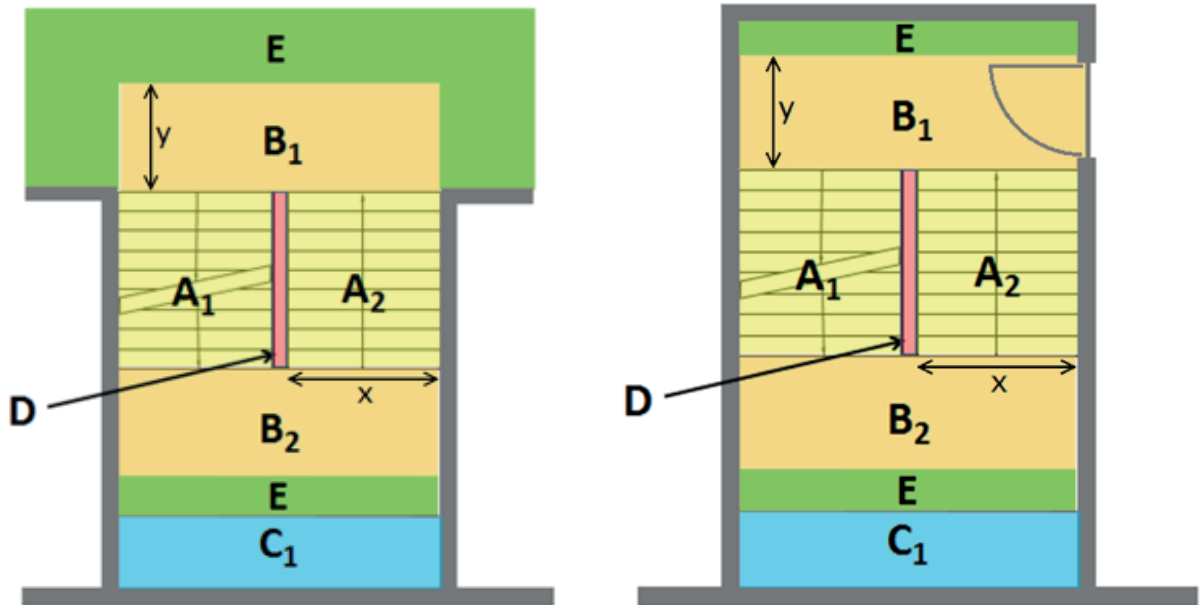

Rys. 6.1. Rodzaje powierzchni występujących na klatce schodowej

6.3. Określenie parametrów elementów wykonawczych systemów oddymiania grawitacyjnego

6.3.1. Parametry urządzeń oddymiających dla systemu grawitacyjnego

Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych (A_{cz}) w budynkach niskich i średniowysokich powinna odpowiadać co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}), ale wynosić nie mniej niż 1 m^2 .

$$A_{cz} = \max(0,05 \cdot A_{KS-O}; 1,0) [\text{m}^2] \quad (6.6)$$

Klapy dymowe w dachu powinny zostać usytuowane możliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowej. W przypadku klatek schodowych z pochylonymi stropami klapy dymowe należy umieszczać na 1/3 wysokości stropu, licząc od góry [36].

6.3.2. Napływ kompensacyjny dla systemu grawitacyjnego

Przy określaniu powierzchni napływu powietrza kompensacyjnego należy dążyć do spełnienia warunku, by powierzchnia czynna otworów/urządzeń zastosowa-

nych do zapewnienia napływu powietrza kompensacyjnego (A_{cz_komp}) była nie mniejsza niż powierzchnia czynna zastosowanych urządzeń oddymiających (A_{cz}):

$$A_{cz_komp} \geq A_{cz} \quad (6.7)$$

Wymaga to jednak użycia urządzeń przebadanych pod kątem aerodynamicznym¹.

Jeżeli powierzchnia czynna zastosowanych otworów kompensacyjnych (A_{cz_komp}) nie jest znana, powierzchnię tych otworów należy wyznaczyć na podstawie powierzchni geometrycznej urządzeń oddymiających (A_{odd_geom}), według jednej z następujących metod:

¹ Przez niezależne i kompetentne laboratorium badawcze, z uwzględnieniem w procesie badawczym podstawowych zasad realizacji tego rodzaju badań, wynikających z PN-EN 12101-2 [39]. Potwierdzeniem niezależności i kompetencji laboratorium prowadzącego badania współczynnika C_v jest akredytacja laboratorium na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 [44], w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotowego badania. W przypadku braku akredytacji laboratorium badawczego w przedmiotowym zakresie, środkiem do uzyskania zaufania do wyniku badania współczynnika C_v może być certyfikat zgodności wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby, która dokonała oceny niezależności i kompetencji laboratorium (nieakredytowanego), prowadzącego badania mające na celu określenie wartości tego współczynnika.

1. W przypadku rozpatrywania otworu kompensacyjnego w postaci drzwi otwartych pod kątem co najmniej 90°, powierzchnię geometryczną kompensacji (A_{komp_geom}) należy obliczyć jako 30% większą od powierzchni geometrycznej urządzeń oddymiających (A_{odd_geom}):

$$A_{komp_geom} \geq 1,3 \cdot A_{odd_geom} \quad (6.8)$$

Funkcję napływu powietrza kompensacyjnego pełnić mogą automatycznie otwierane pojedyncze drzwi pod warunkiem, że łączą one przestrzeń klatki schodowej bezpośrednio z przestrzenią zewnętrzną lub co najwyżej automatycznie otwierane dwoje drzwi, w układzie szeregowym, łączące przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią zewnętrzną, jeżeli odległość pomiędzy nimi nie będzie przekraczać 5 m.

2. W przypadku zastosowania innego, automatycznie otwieranego otworu kompensacyjnego, łączącego przestrzeń klatki schodowej bezpośrednio z przestrzenią zewnętrzną (np. okno, żaluzja, przepustnica itp.), dla którego producent udostępnia, na swoją odpowiedzialność, informację na temat powierzchni efektywnej urządzenia, powierzchnię kompensacji (efektywnej) przyjmuje się jako wartość o 30% większą od wartości powierzchni geometrycznej urządzeń oddymiających:

$$A_{komp_eff} \geq 1,3 \cdot A_{odd_geom} \quad (6.9)$$

6.4. Określenie parametrów elementów wykonawczych systemów oddymiania z nawiewem mechanicznym

6.4.1. Parametry urządzeń oddymiających w budynkach niskich i średniowysokich

Sumaryczna powierzchnia czynna **kłap dymowych** (A_{cz}) w budynkach niskich i średniowysokich powinna odpowiadać co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}), ale wynosić nie mniej niż 1 m².

$$A_{cz} = \max (0,05 \cdot A_{KS-O}; 1,0) [m^2] \quad (6.10)$$

Kłapy dymowe w dachu powinny zostać usytuowane możliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowej. W przypadku klatek schodowych z pochyłymi stropami, otwory należy umieszczać w górnej 1/3 wysokości stropu [36].

Sumaryczna powierzchnia czynna ściennych urządzeń oddymiających (A_{cz}) w budynkach niskich i średniowysokich powinna odpowiadać co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}). Nie może jednak wynosić mniej niż 1 m².

$$A_{cz} = \max (0,05 \cdot A_{KS-O}; 1,0) [m^2] \quad (6.11)$$

Otwory w ścianie powinny być umiejscowione w górnej części klatki schodowej, dolna krawędź otworu powinna znajdować się na wysokości co najmniej 1,80 m powyżej najwyższego biegu schodów lub jednego z dwóch najwyższych spoczników.

6.4.2. Parametry urządzeń oddymiających w budynkach wysokich mieszkalnych

Powierzchnia czynna kłap dymowych (A_{cz}), w budynkach wysokich mieszkalnych, powinna odpowiadać co najmniej 7,5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (A_{KS-O}). Nie może jednak wynosić mniej niż 1,5 m².

$$A_{cz} = \max (0,075 \cdot A_{KS-O}; 1,5) [m^2] \quad (6.12)$$

Kłapy dymowe w dachu powinny zostać usytuowane możliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowej.

UWAGA 1: W budynkach wysokich mieszkalnych nie należy stosować ściennych urządzeń oddymiających.

UWAGA 2: Jeśli klatka schodowa oddzielona jest od poziomych dróg ewakuacji przedsionkiem przeciwpożarowym (§ 232 ust. 3 WT), przedsionek ten nie może być wentylowany powietrzem z przestrzeni klatki schodowej.

6.4.3. Wyznaczanie ilości powietrza na potrzeby mechanicznego nawiewu kompensacyjnego

Gdy wszystkie drzwi do klatki schodowej są zamknięte, średnia prędkość powietrza przepływającego przez obliczeniową powierzchnię klatki schodowej (A_{KS-O}), w kierunku prostopadłym do tej powierzchni, powinna być utrzymywana na poziomie 0,2 m/s.

Mechaniczny nawiew kompensacyjny powinien utrzymywać stałą prędkość przepływu powietrza przez otwór odprowadzający dym na zewnątrz, niezależnie od zmiennych w czasie wielkości nieszczelności (np. ucieczka powietrza powodowana przez cykliczne otwieranie drzwi na parterze, kondygnacjach budynku), zmiany gęstości gazów pożarowych oraz wpływu wiatru na przepływ mieszaniny dymu i powietrza przez otwory oddymiające. Efekt ten można osiągnąć poprzez zastosowanie zespołu nawiewnego o zmiennym w czasie wydatku objętościowym. Wymaga to określenia objętościowego strumienia powietrza dostarczanego do przestrzeni klatki schodowej: obliczeniowego (V_n) oraz maksymalnego obliczeniowego ($V_{n,max}$).

Obliczeniowy strumień powietrza nawiewany do klatki schodowej (V_n), spełniający wyżej wymienione kryterium prędkości przepływu 0,2 m/s, należy wyznaczać ze wzoru:

$$V_{n,min} = 0,2 \cdot A_{KS-O} \cdot 3600 [m^3/h] \quad (6.13)$$

Maksymalny obliczeniowy strumień powietrza ($V_{n,max}$) należy wyznaczyć jako sumę obliczeniowego strumienia powietrza (V_n) i większej z niżej opisanych wartości:

- strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej ($V_{n,p}$),
- lub
- strumienia powietrza przepływającego przez otwarte drzwi ($V_{n,v}$).

UWAGA: W przypadku klatek schodowych, które spełniają wymagania aktualnych WT oraz są wydzielone drzwiami z samozamykaczem, łącznie z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz, za wystarczający maksymalny obliczeniowy strumień powietrza uznaje się $V_{n,max} = V_n + V_{n,p}$.

Określenie strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej

Wielkość strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej zależy od różnicy ciśnienia panującej pomiędzy klatką schodową a jej otoczeniem. W związku z różnym rozkładem ciśnienia w funkcji wysokości klatki schodowej, na potrzeby niniejszych wytycznych do wyznaczenia strumienia powietrza przepływającego przez nieszczelności przegród klatki schodowej ($V_{n,p}$), przyjmuje się średnią różnicę ciśnienia (Δp) wynoszącą 15 Pa. Do wyznaczania wielkości strumienia należy przyjąć, że wszystkie drzwi klatki schodowej są zamknięte. Przy wyznaczaniu nieszczelności nie uwzględnia się strumienia powietrza przepływającego przez urządzenia oddymiające.

Strumień powietrza przepływającego przez nieszczelności klatki schodowej wyznacza się ze wzoru:

$$V_{n,p} = 0,83 \cdot A_e \cdot \Delta p^{0,5} \cdot 3600 [m^3/h] \quad (6.14)$$

Powierzchnię nieszczelności klatki schodowej należy określić jako sumę nieszczelności wszystkich przegród budowlanych wydzielających klatkę schodową:

$$A_e = A_{e,ściany} + A_{e,strop} + A_{e,drzwi} + A_{e,okna} + A_{e,inne} [m^2] \quad (6.15)$$

Przy określaniu powierzchni nieszczelności należy stosować wartości wskazane w normie PN-EN 12101-6 [40]. W załączniku 2 do wytycznych przedstawiono powierzchnie nieszczelności wybranych przegród występujących na klatce schodowej.

Jeżeli w przegrodach budowlanych występują otwory o znacznych rozmiarach, to ich powierzchnię należy uwzględnić jako inne nieszczelności ($A_{e,inne}$).

Strumień powietrza nawiewany do klatki schodowej z uwzględnieniem jej nieszczelności (V_{n1}), kiedy wszystkie drzwi pozostają zamknięte, obliczamy ze wzoru:

$$V_{n1} = V_{n,min} + V_{n,p} [m^3/h] \quad (6.16)$$

Określenie strumienia powietrza przepływającego przez otwarte drzwi

Do wyznaczenia wielkości strumienia powietrza przepływającego przez otwarte drzwi ($V_{n,v}$) należy przyjąć prędkość przepływu powietrza w pojedynczym otworze drzwiowym równą 1 m/s:

$$V_{n,v} = 1,0 \cdot A_{drzwi} \cdot 3600 [m^3/h] \quad (6.17)$$

W obliczeniach należy uwzględnić otwarcie największego pojedynczego skrzydła drzwi, znajdujących się w przestrzeni klatki schodowej, umożliwiających swobodny przepływ powietrza w czasie pożaru do przestrzeni zewnętrznej.

Strumień powietrza nawiewany do klatki schodowej z uwzględnieniem przepływu przez drzwi klatki schodowej (V_{n2}) wynosi:

$$V_{n2} = V_{n,min} + V_{n,v} [m^3/h] \quad (6.18)$$

Maksymalny obliczeniowy strumień powietrza

Maksymalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej ($V_{n,max}$) jest większą z wartości obliczonych z równań (6.16) i (6.18).

$$V_{n,max} = \max (V_{n1}; V_{n2}) [m^3/h] \quad (6.19)$$

6.4.4. Dobór urządzenia nawiewnego

Dobór parametrów wentylatora nawiewnego powinien uwzględniać maksymalny obliczeniowy strumień powietrza nawiewanego do klatki schodowej oraz nieszczelności instalacji nawiewnej na drodze od czerpni powietrza do kraty nawiewnej.

$$V_{went} = V_{n,max} + V_{kanały} [m^3/h] \quad (6.20)$$

Przecieki kanałów nawiewnych należy obliczać, uwzględniając wymiary kanałów i ich klasę szczelności. W przypadku braku danych na temat klasy szczelności instalacji należy przyjąć nieszczelności kanałów na poziomie 15%.

Spręż dyspozycyjny wentylatora powinien być obliczony z uwzględnieniem oporów w sieci przewodów wentylacyjnych, spadku ciśnienia na urządzeniu oddymiającym wynoszącego 6 Pa oraz spadku ciśnienia na klatce schodowej wynoszącego 3 Pa na każdą kondygnację.

6.5. Rozdział powietrza nawiewanego do klatki schodowej

Nawiew powinien być zlokalizowany w dolnej części klatki schodowej, przy czym:

- dla nawiewu jednopunktowego punkt nawiewu powinien znajdować się poniżej stropu nad pierwszą nadziemną kondygnacją,
- w przypadku nawiewu rozproszonego pierwszy punkt nawiewny powinien być położony poniżej stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną i powinien dostarczać przynajmniej 50% powietrza, a drugi punkt nawiewny powinien być zlokalizowany poniżej stropu nad drugą kondygnacją,
- w odniesieniu do budynków wysokich dopuszczalne jest zastosowanie punktów nawiewnych na trzech sąsiednich kondygnacjach, przy czym pierwszy punkt powinien być położony poniżej stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną i powinien dostarczać przynajmniej 40% powietrza, a drugi i trzeci punkt nawiewny powinny być zlokalizowane odpowiednio poniżej stropu nad drugą i trzecią kondygnacją.

UWAGA: Jeżeli klatka schodowa obsługuje zarówno kondygnacje nadziemne, jak i podziemne, to w pierwszej kolejności należy rozważyć zastosowanie nawiewu na najniższej kondygnacji podziemnej. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania nawiewu na kondygnacjach podziemnych, to nawiew może być zrealizowany na pierwszej kondygnacji nadziemnej pod warunkiem, że:

- kondygnacje podziemne oddzielone są od klatki schodowej przedsiónkami przeciwpożarowymi,
- lub
- drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach podziemnych będą miały odpowiednią klasę odporności ogniowej EI, właściwą dla klasy odporności pożarowej budynku, oraz określoną klasę dymoszczelności (wg PN-EN 13501-4:2016-07 [38]).

Średnia prędkość nawiewu powietrza na klatkę na kracie nawiewnej nie powinna przekraczać 8 m/s.

Prędkość nawiewu powietrza na klatkę zapewnianego przez wentylator ścienny w odległości 1 m w osi wentylatora nie powinna przekraczać 8 m/s.

Krata nawiewna powinna być tak usytuowana, aby powietrze było nawiewane na bieg schodów prowadzących w górę klatki schodowej.

Nawiew nie powinien być skierowany bezpośrednio w kierunku drzwi, z których może napływać dym do klatki schodowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to punkt nawiewny powinien być oddalony od drzwi o co najmniej 4 m (dot. odległości mierzonej w osi każdego punktu nawiewnego).

6.6. Wymagania uzupełniające dla systemu oddymiania grawitacyjnego i systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym

Urządzenia oddymiające powinny posiadać klasę skuteczności działania co najmniej B₃₀₀30, określoną zgodnie z normą PN-EN 13501-3:2017.

Powierzchnia urządzeń oddymiających nie powinna być ograniczana przez elementy konstrukcyjne, przewody rurowe, podciągi, belki lub inne podobne przeszkody [36].

Czerpnia powietrza kompensacyjnego nie powinna być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie okien pomieszczeń zagrożonych pożarem.

Przy wyjściu (ewakuacyjnym) z klatki schodowej należy zastosować środki techniczne informujące o stanie pracy systemu oddymiania.

7 / ZASADY PROWADZENIA ANALIZY NUMERYCZNEJ DLA SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

7.1. Cel wykonywania analiz obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)

Symulacje komputerowe z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) są wykonywane w celu sprawdzenia skuteczności działania systemu oddymiania klatki schodowej, w przypadku gdy występuje choćby jeden z poniższych warunków:

- powierzchnia klatki schodowej (A_{KS}) na dowolnej kondygnacji jest większa niż 40 m^2 ;
- przestrzeń klatki schodowej jest połączona z przyległymi korytarzami lub holami i długość dojścia z najbardziej oddalonych drzwi do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej jest większa niż 5 m (granice powierzchni obliczeniowej klatki schodowej patrz Załącznik 1);
- przestrzeń klatki schodowej jest połączona z przyległymi korytarzami i holami o długości dojścia od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej do końca korytarza większej niż 10 m;
- szerokość korytarzy połączonych z klatką schodową niewydzieloną przekracza 3 m;
- klatka schodowa charakteryzuje się architekturą inną niż opisana w wytycznych (patrz Załącznik 1);
- powierzchnia pozostałych otworów międzykondygnacyjnych nie spełnia warunku: $C \leq 10\% (A+B)$, o którym mowa w rozdziale 6.2;
- powierzchnia duszy schodów nie spełnia warunku: $D \leq 25\% (A+B)$, o którym mowa w rozdziale 6.2;
- klatka stanowi pionową drogę ewakuacji ludzi w budynku wysokim zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
- napływ powietrza kompensacyjnego w systemie oddymiania grawitacyjnego odbywa się przez dwie drzwi, w układzie szeregowym, łączących przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią zewnętrzną, oddalonych od siebie o więcej niż 5 m.

Symulacje komputerowe z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) powinny być wykonywane również w celu sprawdzenia skuteczności działania systemu oddymiania klatki schodowej, w przypadku gdy:

- nawiew mechaniczny powietrza jest realizowany inaczej niż zapisano w rozdziale 6.5,
- w budynku wysokim ZL IV występują korytarze przyległe do klatki schodowej (nieoddzielone drzwiami).

UWAGA 1: W budynkach nie zakłada się wystąpienia pożaru na klatce schodowej. Analizy CFD umożliwiają ocenę skuteczności systemu oddymiania bez potrzeby rozpatrywania wielu scenariuszy rozwoju pożaru i sekwencji otwierania drzwi z przestrzeni objętej pożarem na klatkę schodową. Przewiduje się w nich, że ciepło i dym, o parametrach przedstawionych w wytycznych, emitowane są przez źródło testowe zlokalizowane w przestrzeni klatki schodowej. Przedmiotowe analizy służą zatem wyłącznie ocenie skuteczności systemu oddymiania i nie należy ich rozpatrywać jako ocen warunków ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

UWAGA 2: Symulacje komputerowe nie mogą być podstawą do zmniejszenia powierzchni czynnej urządzenia oddymiającego.

Symulacje komputerowe powinny być wykonywane zgodnie z założeniami przedstawionymi w tym rozdziale.

7.2. Programy komputerowe

Obliczenia numeryczne powinny być wykonywane za pomocą programów takich, jak: Fire Dynamics Simulator [9–12], ANSYS Fluent [13] lub SmartFire [14–15].

Korzystanie z innych programów jest możliwe pod warunkiem udowodnienia adekwatności ich stosowania do analizy rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w budynkach podczas pożaru.

7.3. Analiza skuteczności oddymiania klatki schodowej

7.3.1. Model obliczeniowy

Wielkość siatki obliczeniowej powinna zostać uzależniona od zastosowanego programu, przy czym:

- modele z kartezjańską siatką obliczeniową powinny charakteryzować się wymiarem elementów nie większym niż 0,1 m x 0,1 m x 0,1 m, co pozwoli na wystarczające dla potrzeb niniejszej analizy odwzorowanie przepływu dymu w przestrzeni klatki schodowej¹. Zaleca się, aby rozmiar elementów został tak dobrany, aby powierzchnie źródła testowe opisane było przez minimum cztery elementy siatki w każdym kierunku oraz wysokość każdego schodka została pokryta przez co najmniej dwie komórki siatki obliczeniowej;
- modele z siatką niestrukturalną powinny mieć wymiar elementów nie większy niż 0,2 m.

Model obliczeniowy powinien obejmować przestrzeń klatki schodowej z uwzględnieniem schodów i spoczników, drzwi i okien wraz z równoważną powierzchnią szczelności (zgodnie z założeniami projektowymi), przeszkód mogących mieć wpływ na przepływ powietrza oraz inne istotne z punktu widzenia wykonywanej analizy przestrzenie przyległe, nieoddzielone drzwiami od klatki schodowej. Do tych przestrzeni można zaliczyć: przyległe korytarze, hol na parterze itp. Jeżeli analiza numeryczna wykonywana jest dla systemu oddymiania z grawitacyjnym napływem powietrza kompensacyjnego przez parę drzwi (w układzie szeregowym), łączących klatkę schodową z przestrzenią zewnętrzną, to przestrzeń pomiędzy tymi drzwiami również powinna zostać uwzględniona w modelu numerycznym.

¹ W przypadku programu Fire Dynamics Simulator w celu spełnienia zależności $D^*/\partial x > 4$ zaleca się przyjęcie wymiaru elementów siatki opisujących źródło testowe nie większego niż 0,075 x 0,075 m x 0,075 m.

Punkty nawiewne powinny mieć co najmniej cztery elementy, jednak nie mniej niż dwa w każdym kierunku. Klapę dymową należy modelować razem z podstawą. Wysokość podstawy powinna odpowiadać rzeczywistej wielkości. Powierzchnia przepływu przez klapę dymową powinna odpowiadać powierzchni geometrycznej tej klapy.

Otwory nawiewu mechanicznego powinny być modelowane z uwzględnieniem ich powierzchni efektywnej, z uwagi na ich usytuowanie na brzegu domeny obliczeniowej.

Model numeryczny analizowanej przestrzeni powinien zostać rozbudowany o fragment przestrzeni zewnętrznej, umożliwiającej odwzorowanie napływu i wypływu powietrza oraz mieszaniny dymu i powietrza. Nad klapą dymową lub obok ściennych urządzeń oddymiających powinien znajdować się obszar przestrzeni zewnętrznej o wysokości odpowiadającej co najmniej dwukrotności średnicy hydraulicznej klapy dymowej/ściennego urządzenia oddymiającego.

W przypadku kiedy na zewnątrz budynku występują elementy konstrukcyjne mające wpływ na zmianę warunków ciśnieniowych w obszarze klap dymowych/ściennych urządzeń oddymiających, należy rozważyć uwzględnienie wpływu tych elementów.

7.3.2. Założenia do wykonywanej analizy

Analiza powinna być wykonana dla lokalizacji źródła testowego dymu na drugiej kondygnacji nadziemnej. W przypadku budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych źródło testowe powinno znajdować się na pierwszej z nich.

W analizie należy uwzględnić przewodność cieplną przegród budowlanych oraz temperaturę powietrza wewnątrz przestrzeni klatki oraz na zewnątrz budynku wg 7.3.4.

Źródło testowe:


- zalecane wymiary źródła testowego² to 0,30 m x 0,45 m (wymiały źródła powinny mieć proporcję 2:3),
- jako paliwo należy przyjąć etanol (C₂H₅OH),
- ciepło spalania 26 780 kJ/kg,
- wartość całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego z jednostki powierzchni źródła testowego, powinna wynosić 471 kW/m², a jego zmienność w czasie przedstawiono na rys. 7.1,
- należy przyjąć, że promieniowanie cieplne stanowi 30% całkowitego strumienia wyzwalanego ciepła,
- współczynnik dymotwórczości należy przyjąć jako 0,05 kg_{dymu}/kg_{paliwa}³.

7.3.3. Przebieg analizy

W analizie system oddymiania powinien być aktywowany po stałym czasie 360 s. Umożliwi to ocenę skuteczności oddymiania klatki schodowej. Analiza powinna być wykonana dla źródła testowego zlokalizowanego na kondygnacji nadziemnej wg 7.3.2, ze względu na kryterium kierunku przemieszczenia się dymu, o którym mowa w 7.3.6.

² Na potrzeby dostosowania powierzchni źródła testowego do wielkości siatki obliczeniowej dopuszcza się zwiększenie wartości całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego z jednostki powierzchni tego źródła, przy zachowaniu całkowitego strumienia ciepła wyzwalanego ze źródła testowego, wynoszącego ok. 63,6 kW.

³ Sformułowane założenia (m.in. rodzaj paliwa, powierzchnia źródła testowego, wartość współczynnika dymotwórczości) zostały przyjęte ze względu na potrzebę zapewnienia takich parametrów dymu wypełniającego analizowaną klatkę schodową, które będą najbardziej zbliżone do parametrów dymu, generowanego podczas testów odbiorowych, o których mowa w punkcie 3 rozdziału 10.2. wytycznych.

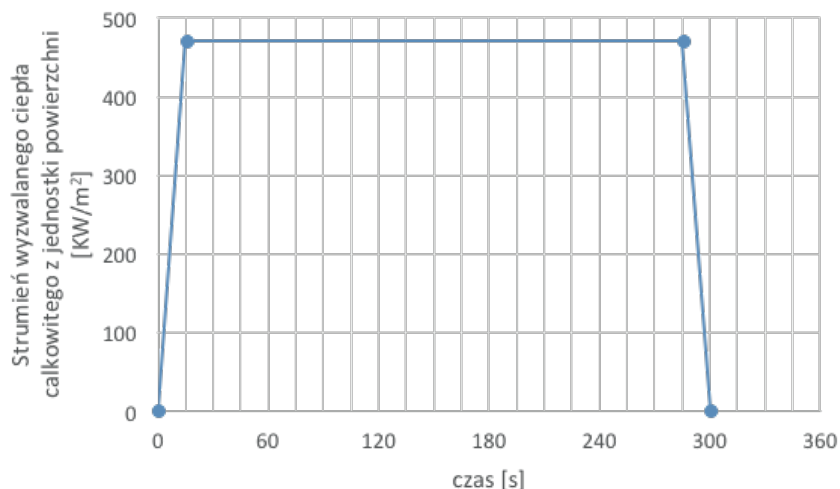

Rys. 7.1. Przebieg zmian wartości strumienia wyzwalanego ciepła całkowitego z jednostki powierzchni w czasie

7.3.4. Warunki początkowe wewnątrz i na zewnątrz

Analizy powinny być wykonane w odniesieniu do trzech wartości temperatury, charakterystycznych dla warunków polskich, odpowiadających warunkom zimowym, izotermicznym oraz letnim. W zależności od strefy klimatycznej (wg PN-76/B-03420 [43]), w której zlokalizowany jest obiekt budowlany, należy przyjąć następujące wartości temperatury powietrza zewnętrznego:

- warunki letnie: +28°C albo +30°C (odpowiednio I albo II strefa klimatyczna)
- warunki izotermiczne: +20°C,
- warunki zimowe: -16°C albo -18°C albo -20°C albo -22°C albo -24°C (strefy klimatyczne odpowiednio od I do V).

Temperatura początkowa przegród i powietrza wewnątrz klatki schodowej powinna wynosić odpowiednio:

- dla warunków letnich: +24°C,

- dla warunków izotermicznych: +20°C,
- dla warunków zimowych: +16°C.

7.3.5. Czas analizy

Analiza powinna trwać dwadzieścia minut, licząc od początku aktywacji źródła testowego lub do czasu osiągnięcia kryteriów oceny skuteczności analizowanego systemu oddymiania, wymienionych w rozdziale 7.3.6.

7.3.6. Kryteria oceny skuteczności systemu oddymiania klatki schodowej

Potwierdzeniem skuteczności funkcjonowania systemu oddymiania klatek schodowych jest spełnienie kryteriów przedstawionych poniżej.

Dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym:

- po uruchomieniu systemu (po czasie 360 s) dym przemieszcza się w kierunku klap dymowych/ściennych urządzeń oddymiających;

- czas oddymiania klatki schodowej (t_{odd}) nie powinien być dłuższy niż wynik iloczynu tempa oddymiania oraz różnicy wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru. Przyjmuje się tempo oddymiania jako 18 s na 1 m wysokości. Czas oddymiania określa się na podstawie wzoru:

$$t_{odd} = 18 \cdot h [s] \quad (7.1)$$

gdzie:

h – różnica wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru, m.

Uznaje się, że dym został usunięty, gdy wynik liniowego pomiaru transmitancji światła na wysokości 2,0 m powyżej spocznika ostatniej kondygnacji wynosi co najmniej 95% (na odległości 1 m). W tym kryterium czas oddymiania klatki schodowej powinien być liczony od momentu uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej (po 360 s).

Nie ma ograniczeń co do wymaganego czasu oddymiania klatki schodowej (t_{odd}) w systemie grawitacyjnym. Mimo to należy go określić.

Możliwe jest przyjęcie dodatkowych kryteriów oceny uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, jeżeli są one wymagane przez projektanta, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

7.3.7. Raport z analizy CFD

Z przeprowadzanej analizy należy sporządzić raport. Powinien on zawierać co najmniej następujące informacje:

- dane identyfikujące wykonawców symulacji,
- nazwę oraz adres obiektu budowlanego,
- charakterystykę obiektu wraz ze wskazaniem liczby klatek schodowych, ich wysokości oraz kondygnacji, które obsługują,
- opis poddanej analizie systemu oddymiania klatki schodowej, uwzględniający parametry oraz lokalizację jego podstawowych urządzeń wykonawczych,
- opis modelu numerycznego analizowanej przestrzeni, uwzględniający program zastosowany do wykonania symulacji, charakterystykę wielkości elementów siatki oraz całkowitą liczbę elementów,
- przejęte modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych,
- przyjęte warunki brzegowe i początkowe,
- czas analizy,
- kryteria oceny,
- wyniki obliczeń pozwalające na określenie czasu, w jakim następuje oddymienie klatki schodowej:
 - w formie graficznej stan zadymienia w poszczególnych chwilach czasowych (np. 60 s, 180 s, 360 s, licząc od rozpoczęcia obliczeń),
 - wykresy zmian transmitancji światła, mierzonej na wysokości 2,0 m nad poziomem spocznika ostatniej kondygnacji,
- analizę wyników wraz z wnioskami – we wnioskach należy podać czas, w jakim dym został usunięty z analizowanej klatki schodowej oraz informację na temat spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceny,
- podpisy wykonawców symulacji oraz autorów raportu.

8 / WYMAGANIA DLA ZESTAWÓW DO ODPROWADZANIA DYMU I CIEPŁA DO BUDOWY SYSTEMÓW ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

8.1. Wprowadzenie

Zestawy do odprowadzania dymu i ciepła do budowy systemów oddymiania klatek schodowych muszą zostać zdefiniowane w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB (do 31.12.2016 r. w Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB).

8.2. Wymagania dla zestawów i ich elementów składowych

Zestawy i ich elementy składowe powinny spełniać wymagania przepisów prawa. W tabeli 8.1 podano ogólną charakterystykę wymagań dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu i użytkowania w Polsce.

Tabela 8.1. Wymagania dla zestawów i ich elementów składowych

WYRÓB SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WYMAGANE DOKUMENTY	WYMAGANE OZNAKOWANIE
<p>Zestaw wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła</p> <p>Aprobata techniczna / Krajowa ocena techniczna</p>	<p>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Centrale sterowania oddymianiem</p> <p>Aprobata techniczna / Krajowa ocena techniczna</p> <p>WTU: pkt 12.1</p>	<p>Krajowy certyfikat zgodności / krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p> <p>Świadectwo dopuszczenia</p>	 
<p>Zasilacze</p> <p>EN 12101-10</p> <p>WTU: pkt 12.2</p>	<p>Certyfikat CPD / Certyfikat CPR</p> <p>Deklaracja właściwości użytkowych</p> <p>Świadectwo dopuszczenia</p>	 
<p>Czujki dymu</p> <p>EN 54-7</p>	<p>Certyfikat CPD lub Certyfikat CPR</p> <p>Deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Ręczny przycisk oddymiania</p> <p>Aprobata techniczna / Krajowa ocena techniczna</p> <p>WTU: pkt 12.3</p>	<p>Krajowy certyfikat zgodności / krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p> <p>Świadectwo dopuszczenia</p>	 
<p>Klapy dymowe, ściennie urządzenie oddymiające</p> <p>EN 12101-2</p>	<p>Certyfikat CPD / Certyfikat CPR</p> <p>Deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Elektromechaniczne siłowniki liniowe, obrotowe</p> <p>Krajowa ocena techniczna</p> <p>WTU: pkt 12.4</p>	<p>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p> <p>Świadectwo dopuszczenia</p>	 

WYRÓB SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WYMAGANE DOKUMENTY	WYMAGANE OZNAKOWANIE
<p>Przepustnice do napływu powietrza kompensacyjnego</p> <p>Krajowa ocena techniczna (dla elementu lub jako element zestawu)</p>	<p>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Czujniki ciśnienia</p> <p>Krajowa ocena techniczna (dla elementu lub jako element zestawu)</p>	<p>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Czerpnie</p> <p>Kanały wentylacyjne</p> <p>Wentylatory nawiewne</p> <p>Zespoły napowietrzające</p> <p>Przyciski sterownicze inne niż RPO</p> <p>Ujęte w Aprobacie technicznej / Krajowej ocenie technicznej dla zestawu wyrobów do odprowadzania dymu i ciepła</p>	<p>Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p>	
<p>Przewody i kable</p> <p>Aprobata techniczna / Krajowa ocena techniczna</p> <p>WTU: 14.1 lub 14.2</p>	<p>Krajowy certyfikat zgodności / krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p> <p>Świadectwo dopuszczenia</p>	  <p>CNBOP-PIB</p>
<p>Systemy mocowania przewodów i kabli</p> <p>WTU: 14.3</p>	<p>Świadectwo dopuszczenia</p>	 <p>CNBOP-PIB</p>
<p>Zespoły kablowe (§187 WT)</p> <p>Aprobata techniczna / Krajowa ocena techniczna</p>	<p>Krajowy certyfikat zgodności / krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych</p> <p>Krajowa deklaracja właściwości użytkowych</p>	

9 / ZASILANIE I OKABLOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA

Zasilanie wentylatorów nawiewnych systemu oddymiania klatek schodowych powinno się odbywać przez zasilacze LV zgodne z normą PN-EN 12101-10 [41].

Zasilanie elementów systemu oddymiania klatek schodowych powinno się odbywać przez zasilacze ELV lub LV zgodne z normą PN-EN 12101-10 [41].

Okablowanie zestawu wyrobów do oprowadzania dymu i ciepła (zespoły kablowe) należy prowadzić

zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie przepusty powinny być odpowiednio uszczelnione. Zaleca się stosowanie poniższych zespołów kablowych zachowując zasadę, iż powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

Tabela 9.1. Zalecenia dotyczące zastosowania zespołów kablowych do realizacji połączeń elektrycznych występujących w systemie oddymiania

Lp.	POŁĄCZENIE	ZESPÓŁ KABLOWY	UWAGI
1.	Zasilanie central sterujących oddymianiem (CSO) klatki schodowej	E30 z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni głównej, prowadzony przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu rodzaj zalecany przez producenta	Zasilanie rezerwowe powinno zapewniać pracę przez wymagany czas w razie przerwy w zasilaniu podstawowym; CSO powinna mieć zapewnione zasilanie rezerwowe z zasilacza zgodnego z PN-EN 12101-10 [41]
2.	Odcinki linii dozorowej z czujkami, prowadzone w przestrzeniach nienadzorowanych przez system wykrywania pożaru lub system oddymiania	E30 w przypadku linii dozorowej otwartej Kable uniepalnione w przypadku pętli dozorowej rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
3.	Linie dozorowe z czujkami prowadzone w przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania pożaru lub system oddymiania	Kable uniepalnione rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
4.	Odcinki linii dozorowej z ręcznymi przyciskami oddymiania prowadzone w przestrzeniach nienadzorowanych przez system wykrywania pożaru lub system oddymiania	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
5.	Odcinki linii dozorowej z ręcznymi przyciskami oddymiania (z sygnalizacją stanu pracy) prowadzone w przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania pożaru lub system oddymiania	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane

Lp.	POŁĄCZENIE	ZESPÓŁ KABLOWY	UWAGI
6.	Odcinki linii dozorowej z ręcznymi przyciskami oddymiania (bez sygnalizacji stanu pracy) prowadzone w przestrzeniach nadzorowanych przez system wykrywania pożaru lub system oddymiania	Kable uniepalnione	Linie nadzorowane
7.	Linie sygnałowe do sygnalizatorów akustycznych i optycznych	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane
8.	Linie zasilające / sterujące zamknięcia otworów dolotowych powietrza kompensacyjnego (siłowniki drzwiowe / siłowniki do przepustnic), gdy otwarcie uzależnione jest od podania napięcia	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
9.	Linie zasilające / sterujące zamknięcia otworów dolotowych powietrza kompensacyjnego (siłowniki drzwiowe / siłowniki do przepustnic) gdy po zaniku zasilania urządzenie przechodzi do położenia pożarowego	Kable uniepalnione, rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane
10.	Linie służące przekazywaniu sygnałów potwierdzających wykonanie funkcji w systemach oddymiania	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linia nadzorowana przez CSP jeżeli sygnały przekazywane do CSP
11.	Linie zasilające / sterujące wentylatory nawiewu kompensacyjnego / zespoły napowietrzające / przepustnice	E30 rodzaj zalecany przez producenta	
12.	Linie zasilające / sterujące wentylatory nawiewu kompensacyjnego / zespoły napowietrzające / przepustnice, gdy zasilacz i wentylator znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu w tej samej strefie pożarowej	Kable bez odporności ogniowej rodzaj zalecany przez producenta	

Lp.	POŁĄCZENIE	ZESPÓŁ KABLOWY	UWAGI
13.	Linie sterujące urządzenia oddymiające, przeznaczone do ręcznego sterowania przez uprawniony personel (np. Wyłącznik strażaka) lub do przekazywania sygnałów sterujących, sprzężenia zwrotnego, pomiędzy elementami wykonawczymi systemu	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
14.	Linie sterujące pomiędzy CSO i CSP oraz panelami ręcznego sterowania wentylatorów i urządzeń oddymiających	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nadzorowane
15.	Linie komunikacyjne pomiędzy CSO i systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe (SIUP)	Kable niepalnione rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane
16.	Linie sterujące pomiędzy CSO i systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe (SIUP)	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane
17.	Linie zasilające / sterujące zwalniaki elektromagnetyczne drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarzy (działające na zasadzie przerwy prądowej)	Kable niepalnione rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane
18.	Linie zasilające / sterujące zwalniaki elektromagnetyczne drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarzy (działające na zasadzie podania impulsu prądowego)	E30 rodzaj zalecany przez producenta	Linie nienadzorowane

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie okablowania w inny sposób, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

10 / TESTOWANIE I NADZÓR NAD STANEM SYSTEMU ODDYMIAANIA

10.1. Wprowadzenie

System oddymiania musi być utrzymywany w stałej gotowości do pracy zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Nadzór nad stanem technicznym systemu powinien obejmować:

- przeprowadzenie testów odbiorowych systemu,
- przeprowadzanie okresowych testów sprawdzających poprawność działania całego systemu, jak i jego poszczególnych elementów;
- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz właściwą konserwację urządzeń;
- stały monitoring gotowości do pracy systemu;
- rejestrowanie ewentualnych zmian konfiguracji systemu;
- dokumentację funkcjonowania systemu oddymiania podczas całego czasu funkcjonowania obiektu.

10.2. Testy odbiorowe

Testy odbiorowe powinny być wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do użytku i potwierdzać poprawność działania całego systemu. Testy powinny wykazać skuteczność systemu podczas wykrywania dymu, poprawnośćysterowania elementów systemu, jak również skuteczność oddymiania. W tym celu zaleca się wykonanie trzech testów sprawdzających, oddzielnie dla poszczególnych parametrów.

Testy odbiorowe powinny obejmować:

1. Test automatycznego uruchomienia systemu
Czas pełnego uruchomienia systemu od momentu jego aktywacji nie powinien przekraczać 60 s. Test powinien obejmować:
 - aktywację czujek dymu, jeśli występują w systemie oddymiania;
 - uruchomienie ręcznych przycisków oddymiania, jeśli występują;
 - podanie sygnału sterującego z systemu sygnalizacji pożarowej, jeśli występuje.

2. Test sprawdzenia poprawności działania elementów systemu

Testy powinny wykazać, że po otrzymaniu sygnału sterującego wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu działają zgodnie z przeznaczeniem. Należy sprawdzić:

- poprawność otwarcia klap dymowych lub ściennych urządzeń oddymiających (maksymalny czas otwarcia i wymagany kąt otwarcia);
- poprawność otwarcia otworów kompensacyjnych (z uwzględnieniem sekwencji otwarcia) lub uruchomienia nawiewu mechanicznego;
- poprawność działania innych elementów systemu (zgodnie z projektem);
- poprawność działania wyłącznika wentylatora, jeśli występuje.

Jeżeli w budynku występuje rezerwowe źródło zasilania, to testy sprawdzające poprawność działania elementów systemu należy przeprowadzić również dla tego źródła zasilania.

3. Test skuteczności oddymiania klatki schodowej

Test skuteczności z zastosowaniem gorącego dymu stanowić może ostateczne potwierdzenie efektywności działania systemu oddymiania klatki schodowej. Konieczność jego przeprowadzenia dotyczy instalacji, których wykonanie zgodnie z zaleceniami wytycznych wymaga zastosowania dodatkowej procedury sprawdzającej. Przypadki, kiedy procedura taka jest wymagana, zostały opisane w rozdziale 7.

a. Stanowisko testowe

Stanowisko powinno składać się z:

- wytwornicy dymu zapewniającej produkcję dymu białego, niebrudzącego i nietoksycznego. Dym nie powinien samoistnie zanikać w trakcie testu. Zaleca się aby w trakcie testów stosować wytwornice o wydajności 400 m³/min (+/- 20%) produkujące dym przez odparowanie oleju

w temperaturze od 300°C do 400°C, co zapewni podgrzanie dymu. Wymaganie takie spełnia np. wytwornica Vulcan 5000 produkcji firmy Concept Smoke Systems Ltd. W przypadku zastosowania innych wytwornic należy uzyskać opinię techniczną CNBOP-PIB na temat ich przydatności do zastosowania na potrzeby realizacji testu skuteczności oddymiania, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

- urządzenia do ciągłego pomiaru liniowej transmisji światła. Pomiaru należy dokonać za pomocą urządzenia posiadającego pozytywną opinię techniczną CNBOP-PIB na temat przydatności do zastosowania na potrzeby realizacji testu skuteczności oddymiania, o którym mowa w niniejszym rozdziale

b. Przygotowanie do testu

Stanowisko testowe powinno zostać umieszczone na drugiej nadziemnej kondygnacji klatki schodowej. W przypadku budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych źródło testowe powinno znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej. Stanowisko nie może być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych. Przed rozpoczęciem testu należy zamknąć wszystkie drzwi prowadzące na badaną klatkę schodową. System oddymiania powinien być w stanie gotowości (klapa dymowa/ścienne urządzenie oddymiające oraz otwory nawiewne powinny być zamknięte). W trakcie testu należy osłonić czujki dymu występujące na klatce schodowej lub w inny sposób wykluczyć możliwość ich działania.

c. Przebieg testu odbiorowego

Wytwornicę dymu należy włączyć. Po 300 s system oddymiania powinien zostać aktywowany ręcznie oraz powinna zostać wyłączona wytwornica dymu. W 360. sekundzie od rozpoczęcia testu należy rozpocząć pomiar czasu oddymiania klatki schodowej. Czas zakończenia oddymiania powinien zostać określony na podstawie liniowego pomiaru transmisji światła, dokonywanego na wysokości 2,0 m powyżej spocznika ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Pomiar powinien zostać potwierdzony przez obserwatora co do czasu i kierunku przepływu dymu.

d. Kryteria odbiorowe

Zakończenie oddymiania powinno zostać określone na podstawie wzrostu transmitancji na najwyższej kondygnacji klatki schodowej do poziomu odpowiadającego transmitancji światła powyżej 95% (na odległości 1 m).

Dla systemu z nawiewem mechanicznym czas oddymiania powinien być określony na podstawie tempa oddymiania oraz różnicy wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru. Przyjmuje się tempo oddymiania jako 18 s na 1 m wysokości. Czas oddymiania określa się na podstawie wzoru (analogicznego do wzoru 7.1):

$$t_{odd} = 18 \cdot h \text{ [s]} \quad (10.1)$$

gdzie:

h – różnica wysokości punktu pomiarowego w klatce schodowej i źródła pożaru, m.

Wytyczne nie podają ograniczeń czasu oddymiania dla systemu oddymiania grawitacyjnego.

Zarówno dla systemu oddymiania grawitacyjnego, jak i dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym czas oddymiania powinien być zmierzony i wpisany do protokołu z badania.

4. Test przepływu (wykonywany dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym)

Podczas testu wszystkie drzwi prowadzące do klatki schodowej powinny być zamknięte. Test powinien umożliwić wyznaczenie wielkości strumienia powietrza przepływającego przez urządzenie oddymiające. Sprawdzenie przepływu należy wykonać przez pomiar prędkości w przekroju klapy dymowej lub ściennych urządzeń oddymiających. Wielkość strumienia określa się na podstawie średniej ze zmierzonych prędkości i powierzchni przekroju klapy/ściennego urządzenia oddymiającego:

$$V_{odd} = \bar{w}_{odd} \cdot A_{odd} \cdot 3600 \text{ [m}^3/\text{h]} \quad (10.2)$$

Wyznaczenie strumienia pozwala na obliczenie średniej prędkości przepływu powietrza w klatce schodowej wg zależności:

$$w_{KS} = V_{odd}/(3600 \cdot A_{KS-O}) \text{ [m}^3/\text{h]} \quad (10.3)$$

Uzyskane wyniki testu powinny zostać wpisane do protokołu testu odbiorowego – wzór protokołu: patrz Załącznik 3.

UWAGA: Parametr przepływu V_n , o którym mowa w rozdziale 6.4.3, należy potwierdzić, a w razie potrzeby skorygować, na podstawie testów przeprowadzanych podczas uruchamiania systemu oddymiania.

10.3. Testy okresowe

System oddymiania powinien być regularnie konserwowany i kontrolowany. W ramach kontroli zaleca się wykonywanie przynajmniej raz w roku testów sprawdzających system wykrywania dymu oraz poprawność działania urządzeń. W tym celu należy wykonać testy:


- automatycznego uruchomienia systemu;
- sprawdzenia poprawności działania elementów systemu;
- przepływu powietrza przez urządzenie oddymiające (dla systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym).

Uzyskane wyniki testu powinny zostać wpisane do protokołu testu okresowego – wzór protokołu: patrz Załącznik 4.

11 / ZALECENIA USPRAWNIAJĄCE DZIAŁANIE EKIP RATOWNICZYCH

11.1. Wymagania obligatoryjne

Przy wejściu na klatkę schodową powinno znajdować się graficzne oznaczenie sposobu działania systemu oddymiania klatki schodowej.

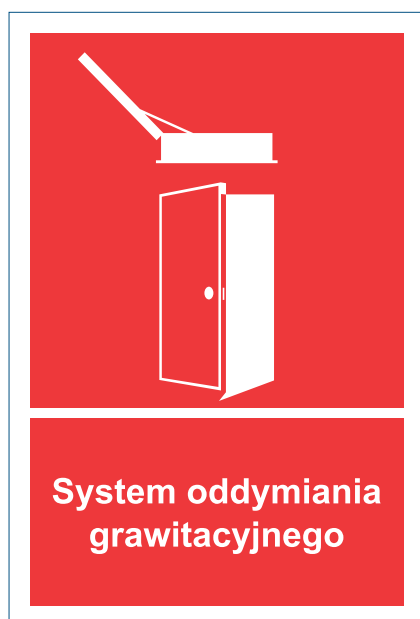


Rys. 11.1. Piktogram systemu oddymiania grawitacyjnego



Rys. 11.2. Piktogram systemu oddymiania z nawiewem mechanicznym

W celu ujednoczenia podejścia do oznaczania rodzaju urządzenia przeciwpożarowego zastosowanego na klatce schodowej, w przypadku systemu różnicowania ciśnienia proponowane jest stosowanie niżej wskazanego piktogramu.

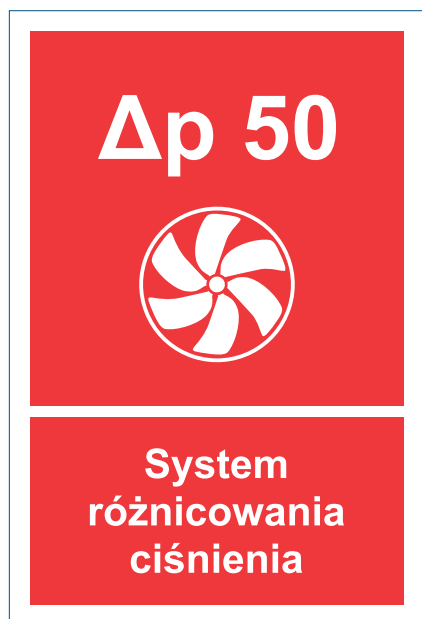

Rys. 11.3. Piktogram systemu różnicowania ciśnienia

Oznakowanie powinno być widoczne niezależnie od położenia skrzydła drzwi wejściowych na klatkę schodową i innych elementów ruchomych.

Zainstalowany w budynku system oddymiania klatki schodowej z nawiewem mechanicznym musi umożliwiać straży pożarnej ręczne wyłączenie i ponowne włączenie wentylatora nawiewnego.

Przy wejściu do budynku znajdować powinno się oznaczenie wskazujące, gdzie zlokalizowany jest przełącznik do wyłączenia wentylatora.

W miejscu zastosowania systemu oddymiania należy zapewnić środki bezpośredniego dostępu ekip ratowniczych do miejsca zainstalowania centrali systemu oddymiania i ręcznego przycisku oddymiania (np. przeszkoleni pracownicy administracji albo ochrony lub otwarcie drzwi z autoryzowanym dostępem).

11.2. Wymagania fakultatywne

11.2.1. Oznakowanie

W miejscu widocznym bezpośrednio przed wejściem do danej klatki schodowej powinno znajdować się oznakowanie identyfikujące urządzenia znajdujące się w jakiegokolwiek części klatki schodowej. Sposób przedstawienia umiejscowienia urządzeń powinien być jednoznaczny, na przykład poprzez podział oznakowania na część górną i dolną.

W części dolnej mogą znaleźć się piktogramy następujących urządzeń:

- wentylator napowietrzający,
- otwór otwierany automatycznie,
- otwór otwierany ręcznie.

W części górnej mogą znaleźć się piktogramy następujących urządzeń:

- kłapa oddymiająca,
- okno oddymiające.

W przypadku zastosowania automatyki umożliwiającej – poprzez właściwe adresowanie czujek pożarowych – określenie źródła pożaru, w miejscu widocznym bezpośrednio przed wejściem do budynku lub danej klatki schodowej można zastosować środki do wizualizacji lokalizacji pożaru i stanu pracy kluczowych elementów systemu oddymiania

11.2.2. Sterowanie

Kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi powinien mieć możliwość autoryzowanego, ręcznego, niezależnego sterowania poszczególnymi elementami instalacji, pozwalającego na:

- zamknięcie lub otwarcie kłapy dymowej,
- włączenie lub wyłączenie wentylatora,
- sterowanie wydajnością wentylatora (możliwość włączenia maksymalnej dostępnej wydajności),
- otwarcie lub zamknięcie otworu kompensującego.



11.2.3. Alarmowanie użytkowników

Jeżeli chroniony obiekt wyposażony jest w urządzenia przeznaczone do alarmowania użytkowników o wystąpieniu zagrożenia pożarowego, powinna zostać zapewniona możliwość autoryzowanego uruchamiania alarmowania.

11.2.4. Obowiązki ochrony budynku

W związku z koniecznością współpracy ochrony obiektu z kierującym działaniami ratowniczo-gaśniczymi personel ochrony powinien zostać zaznajomiony z zasadami działania systemu oddymiania.

Powinien on również znać:

- rozmieszczenie urządzeń systemu,
- układ przestrzenny budynku.

Wskazane jest również, aby personel ochrony budynku wykazywał szczególną dbałość o:

- bieżące utrzymywanie w odpowiednim stanie i udrażnianie dróg pożarowych,
- bieżące monitorowanie stanu systemu oddymiania.

Powyższe nie zwalnia właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu z obowiązku utrzymywania w odpowiednim stanie: urządzeń przeciwpożarowych, dróg pożarowych, oznakowania itp.

Personel ochrony budynku powinien być odpowiedzialny i odpowiednio przygotowany do:

- automatycznego otwierania bram i szlabanów na posesje,
- przekazywania informacji o aktualnej sytuacji w budynku,
- sterowania, na żądanie dowodzącego działaniami ratowniczo-gaśniczymi, systemem oddymiania.

LITERATURA

1. Guzewski P., Wróblewski D., Małozieć D. (red.), *Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków*, CNBOP-PIB, Józefów 2014.
2. Klote J., Milke J., Turnbull P., Kashef A., Ferreira M., *Handbook of Smoke Control Engineering*, ASHRAE, Atlanta, GA, 2012.
3. Guillaume E., Didieux F., Thiry A., Bellivier A., *Real-scale fire tests of one bedroom apartments with regard to tenability assessment*, „Fire Safety Journal” 70 (2014) 81–97.
4. Su, CH., Yao, Ch., *Performance measurement of a smoke extraction system for buildings in full-scale hot smoke test*, „Measurement” 93 (2016) 340–350.
5. Kubicki G., *Oddymianie klatek schodowych – jak zaprojektować i wykonać efektywny system*, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Seminarium Naukowo-Techniczne Zakopane, Polska 6-8 października 2016 r.
6. Król M., *Analiza wpływu warunków zewnętrznych na skuteczność usuwania dymu z klatek schodowych za pomocą okien oddymiających*, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Seminarium Naukowo-Techniczne Zakopane, Polska 6-8 października 2016 r.
7. Sztarbała E., Sztarbała G., *Analiza rozwoju pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym oraz analiza rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w obrębie dróg ewakuacji budynku średniowysokim – wyniki badań w skali rzeczywistej, obliczeń numerycznych oraz testów z ciepłym dymem*, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Seminarium Naukowo-Techniczne Zakopane, Polska 6-8 października 2016 r.
8. Drysdale D., *An introduction to Fire Dynamics*, Wiley-Interscience Publication, 1987.
9. McGrattan K., et al., *Fire Dynamics Simulator User’s Guide, NIST Special Publication 1019 Sixth Edition*, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 2015.
10. McGrattan K., et al., *Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume 1: Mathematical Model*, NIST Special Publication 1018-1 Sixth Edition, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 2015.
11. McGrattan K., et al., *Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume 2: Verification*, NIST Special Publication 1018-2, Sixth Edition, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 2015.
12. McGrattan K., et al., *Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide Volume 3: Validation*, NIST Special Publication 1018-3, Sixth Edition, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA, 2015.
13. ANSYS® Fluent, Release 17.0, Help System, Fluent Documentation, ANSYS, Inc., 2016.
14. Ewer J., Jia F., Grandison A., Galea E., Patel M., SMARTFIRE v4.3 Technical Reference Manual, Document revision 4.3.1, FSEG, University of Greenwich, 2013.

15. Ewer J., Jia F., Grandison A., Galea E., Patel M., *SMARTFIRE v4.3 User Guide for the SMARTFIRE Environment*, Document revision 4.3.1, FSEG, University of Greenwich, 2013.
 16. Nielsen P.V. (ed), Allard F., Awbi H. B., Davidson L., Schälín A., *Computational Fluid Dynamics in Ventilation Design*, Guidebook No 10, REHVA, 2007.
 17. Sztarbała G., *An estimation of conditions inside construction works during a fire with the use of Computational Fluid Dynamics*, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences”, Volume 61, Issue 1, Pages 155–160, I, May 2013.
 18. Kiełbasa T., Iwańska M., Ołdak M., Wojtasiak B., Standard CNBOP-PIB-0001:2015 *Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych*, wyd. 5, czerwiec 2015, Józefów.
 19. Nejman M., Sowa T., Popielarczyk T., Stępień P., Standard CNBOP-PIB-BA03:2013 *Badania Laboratoryjne Siłowników Liniowych na zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553*, wyd. 1, październik 2013, Józefów.
 20. Popielarczyk T., Sabała S., Sowa T., Stępień P., Standard CNBOP-PIB-BA07P:2015 *Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101-10 i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.)*, wyd. 1, listopad 2016, Józefów.
 21. Pietrzak M., Śliwiński R., Wawerek M., Zaciera K., Standard CNBOP-PIB-0007:2016 *Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych*, wyd. 3, listopad 2016, Józefów.
 22. Zboina J., Mroczko G., Zaciera K., Śliwiński R., Standard CNBOP-PIB-0011:2013 *Ochrona przeciwpożarowa – ręczne ostrzegacze pożarowe*, wyd. 4, wrzesień 2013, Józefów.
 23. Zboina J., Śliwiński R., Zaciera K., Kukowski Ł., Standard CNBOP-PIB-0019:2013 *Ochrona przeciwpożarowa – sygnalizatory optyczne*, wyd. 1, marzec 2013, Józefów.
 24. Zboina J., Śliwiński R., Zaciera K., Kukowski Ł., Standard CNBOP-PIB-0020:2013 *Ochrona przeciwpożarowa – sygnalizatory akustyczne*, wyd. 1, kwiecień 2013, Józefów.
 25. Pietrzak M., Śliwiński R., Wawerek M., Zaciera K., Standard CNBOP-PIB-0032:2016 *Ręczny przycisk oddymiania*, wyd. 1, luty 2016, Józefów.
- ## AKTY PRAWNE
26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z 2017 r. poz. 2285).
 29. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
 30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2019 r., poz. 67).
 31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117).
 32. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. Nr 85 poz. 553, z 2018 r., poz. 984).

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233).

NORMY I WYTYCZNE

35. PN-B-02877-4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

36. VdS 2221:2007-06 VdS Richtlinien für Entrauchungsanlagen in Treppenräumen (ETA) – Planung und Einbau (Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie).

37. PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

38. PN-EN 13501-4:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu.

39. PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych.

40. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń.

41. PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Zasilacze.

42. PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze.


43. PN-76/B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

44. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

45. CNBOP-PIB W-0001, Pomieszczenia i miejsca obsługi urządzeń przeciwpożarowych w budynkach – Lokalizacja, warunki wykonania, wyposażenie, wyd 2, luty 2016.


ZAŁĄCZNIK 1: PRZYKŁADY WYZNACZANIA POWIERZCHNI OBLICZENIOWEJ (A_{KS-O}) DLA KLATEK SCHODOWYCH O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI

1. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
otaczającej obudowany szacht windy

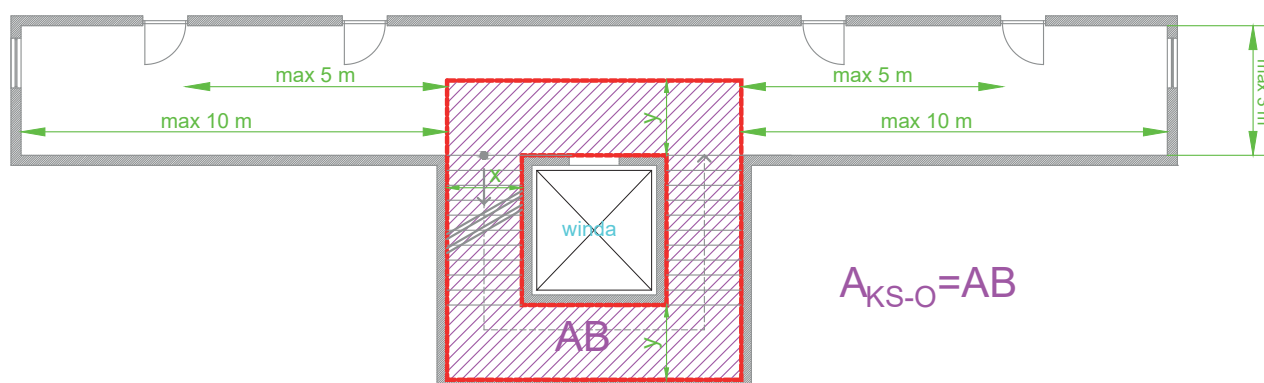


2. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
otwartej na przyległy korytarz


a)


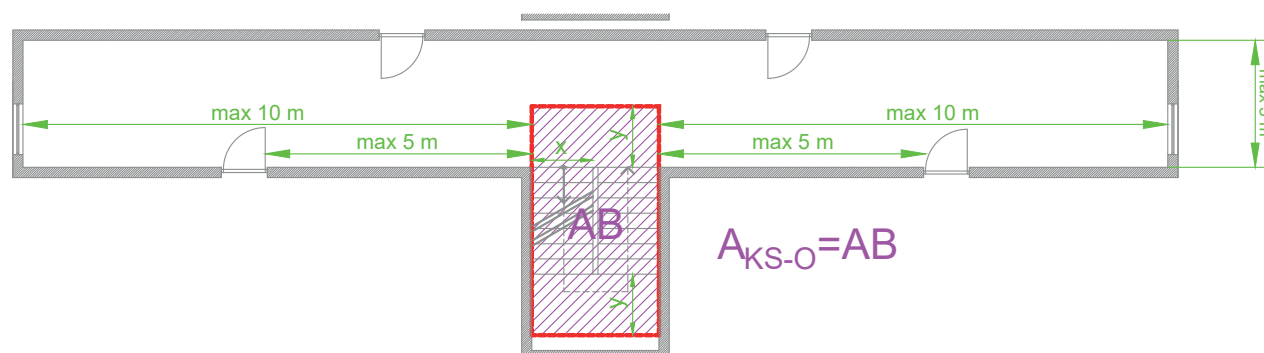


b)

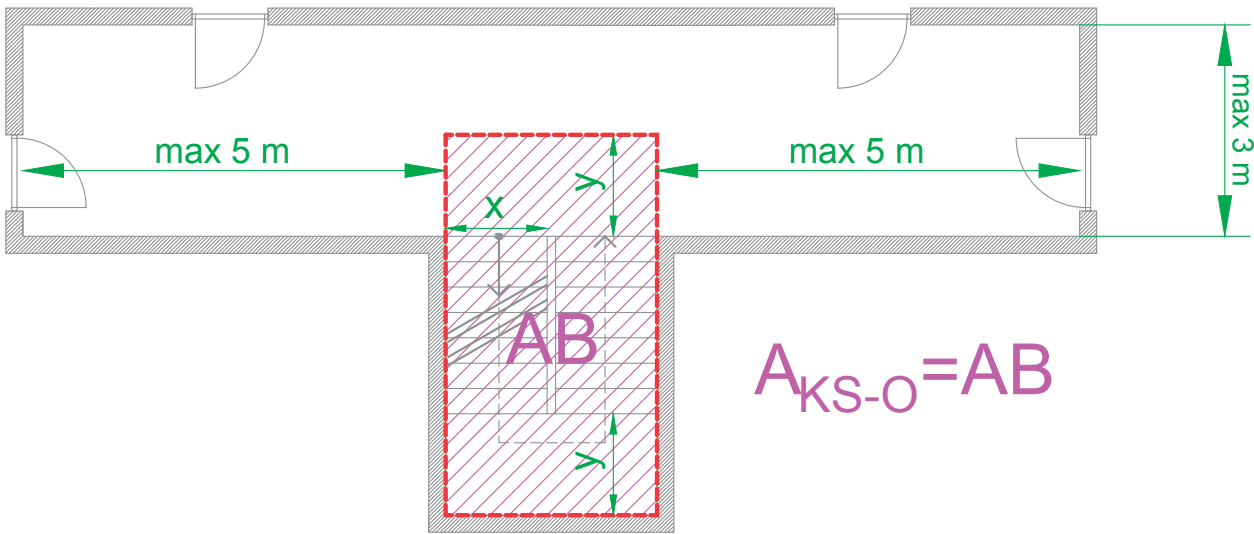


c)

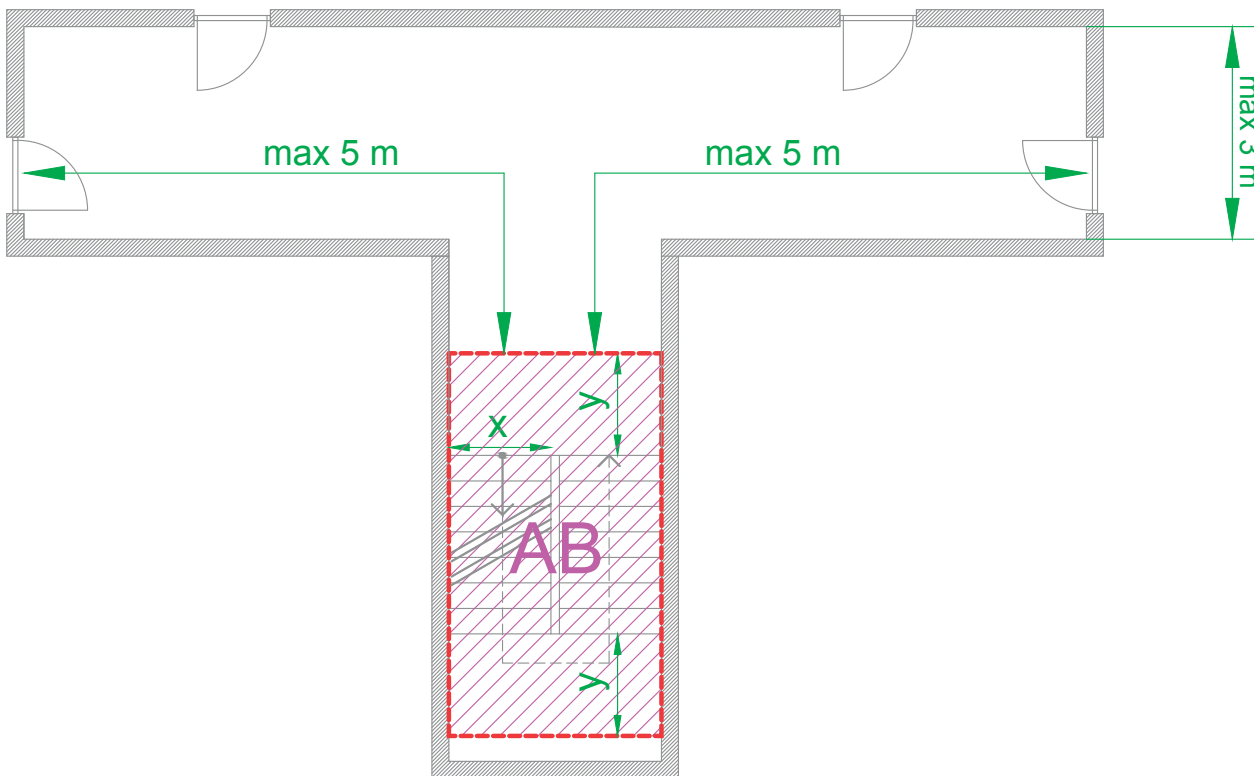

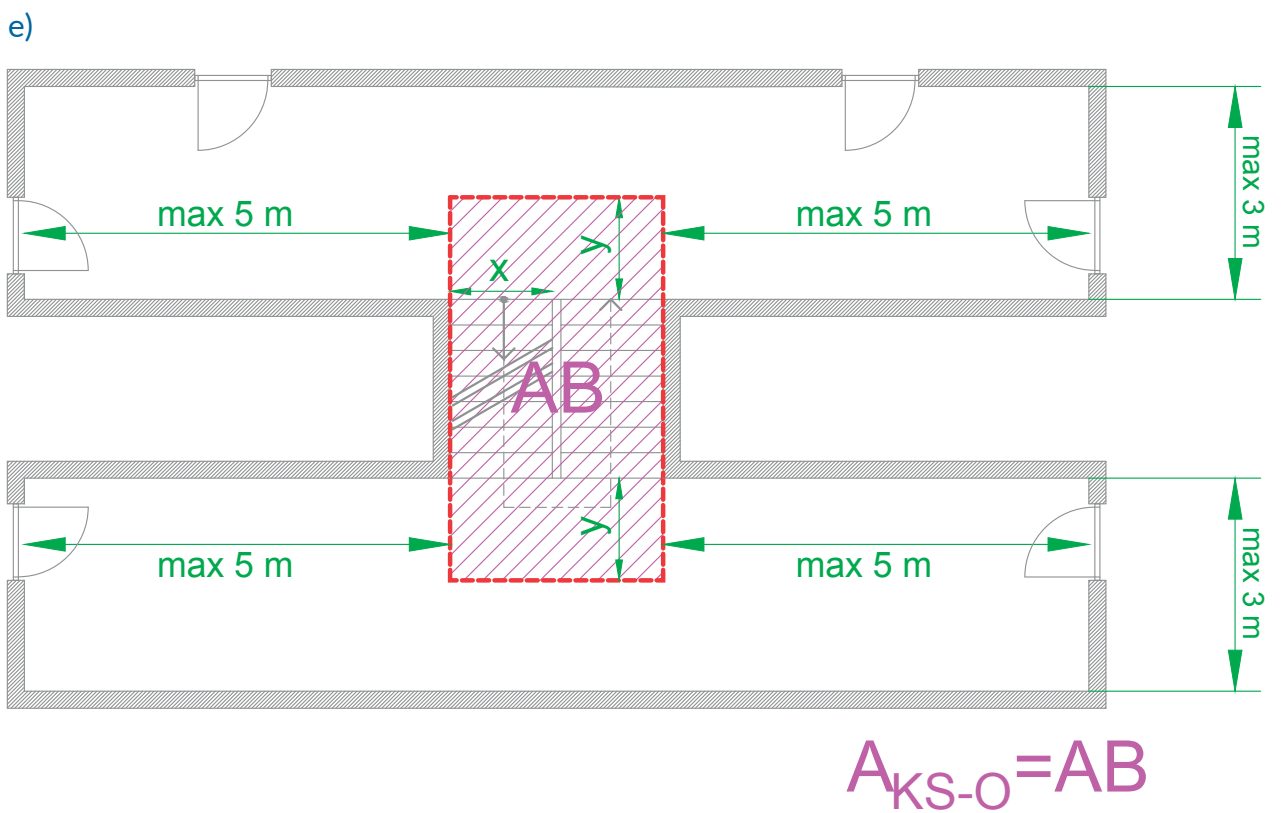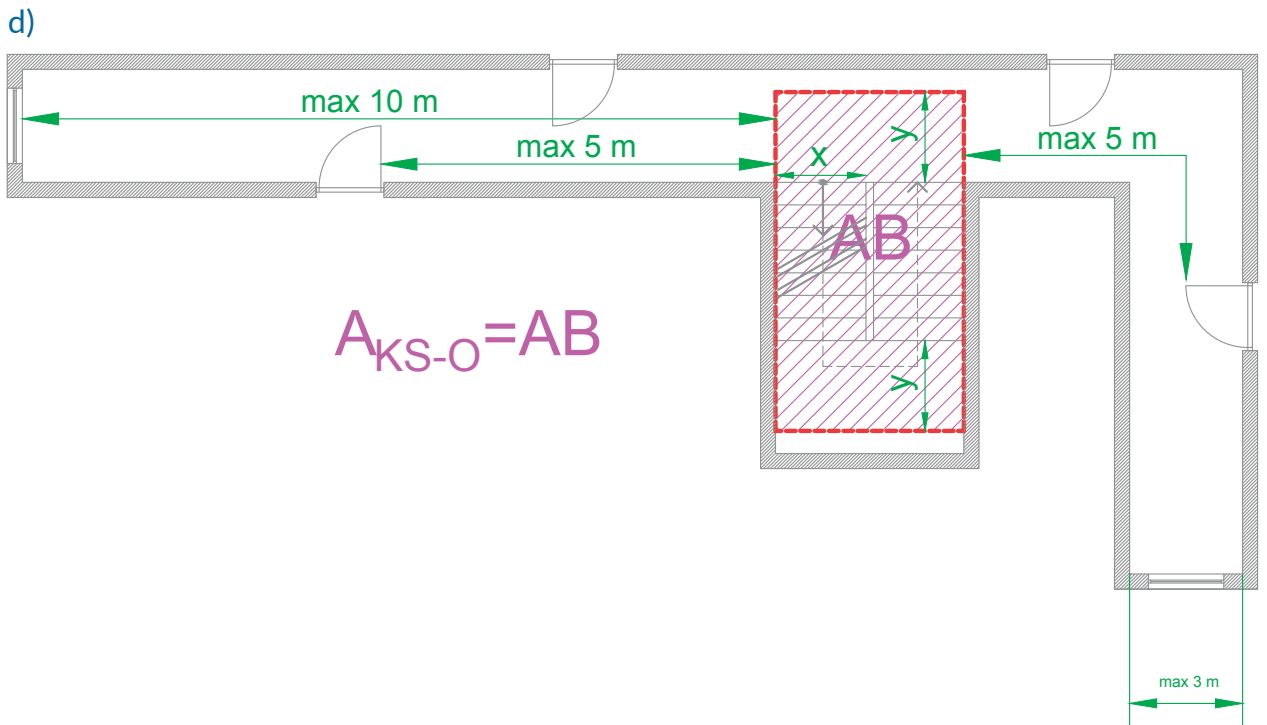



3. Przypadki klatek schodowych z przyległą pustką powietrzną

a)

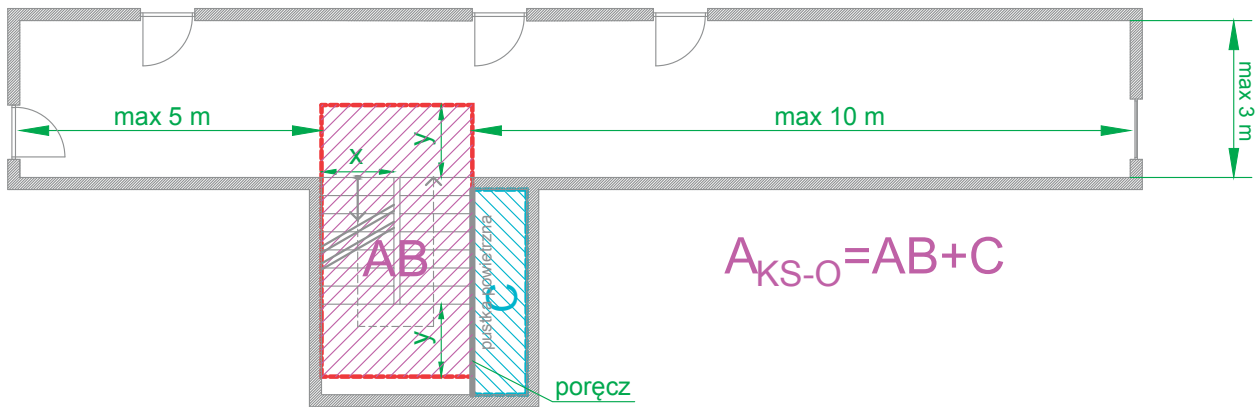

b)

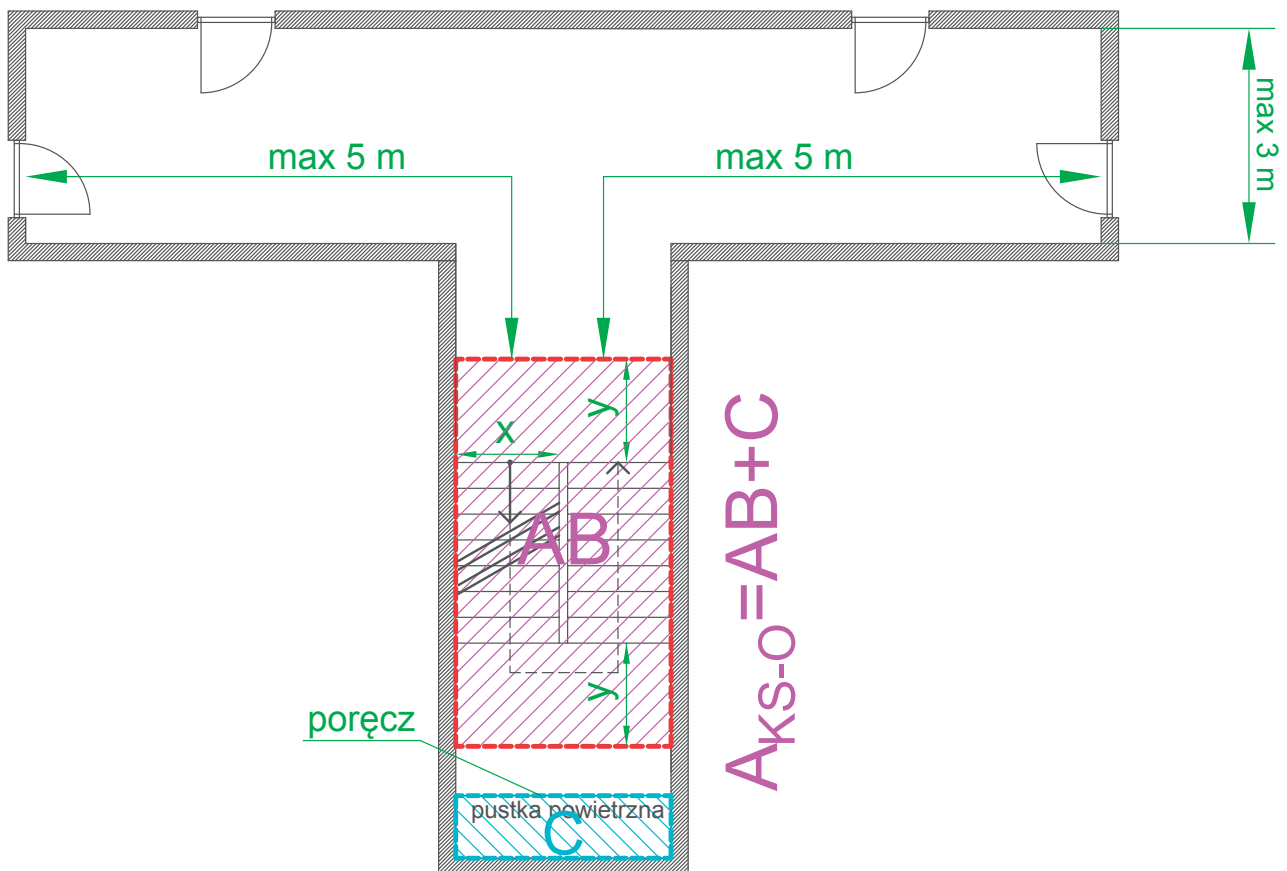

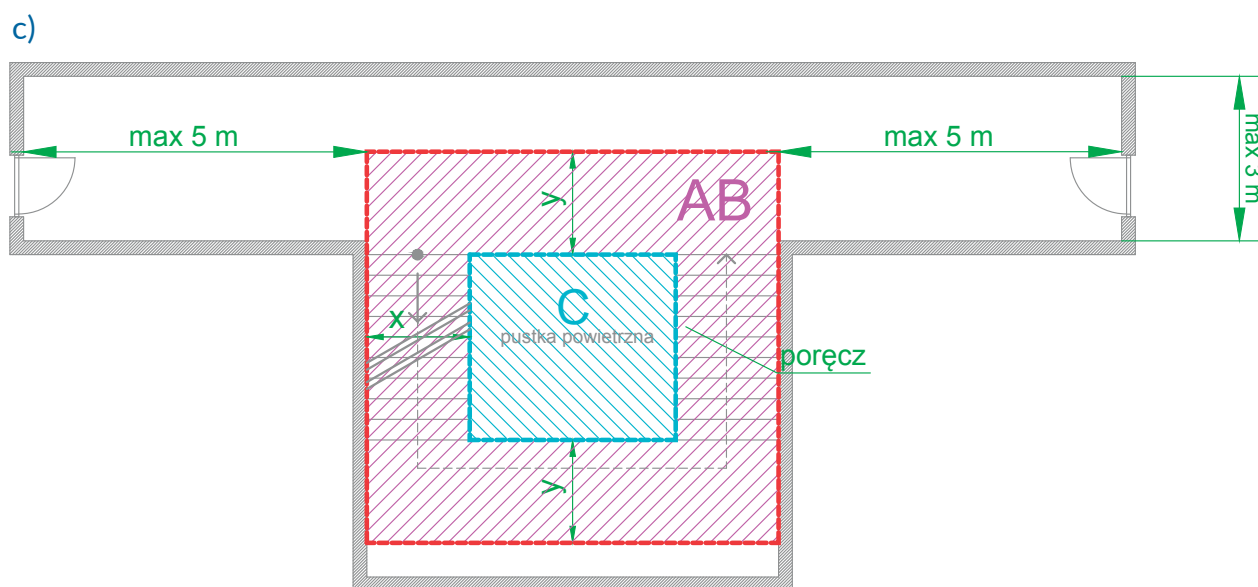

$$A_{KS-O} = AB + C$$

ZAŁĄCZNIK 2: POWIERZCHNIE NIESZCZELNOŚCI WYBRANYCH PRZEGRÓD WYSTĘPUJĄCYCH W KLATCE SCHODOWEJ

Tabela 1. Powierzchnie nieszczelności ścian [40]

ELEMENT KONSTRUKCYJNY	KATEGORIA SZCZELNOŚCI	POWIERZCHNIA NIESZCZELNOŚCI PRZYPADAJĄCA NA 1 m ² ŚCIANY [m ²]
Ściany zewnętrzne budynku (łącznie z pęknięciami w konstrukcji oraz szczelinami wokół okien i drzwi)	szczelna	$0,7 \times 10^{-4}$
	przeciętna	$0,21 \times 10^{-3}$
	nieszczelna	$0,42 \times 10^{-3}$
	bardzo nieszczelna	$0,13 \times 10^{-2}$
Ściany wewnętrzne i ściany schodów (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, bez szczelin wokół okien i drzwi)	szczelna	$0,14 \times 10^{-4}$
	przeciętna	$0,11 \times 10^{-3}$
	nieszczelna	$0,35 \times 10^{-3}$
Ściany szybów dźwigowych (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, bez szczelin wokół okien i drzwi)	szczelna	$0,18 \times 10^{-3}$
	przeciętna	$0,84 \times 10^{-3}$
	nieszczelna	$0,18 \times 10^{-2}$

Tabela 2. Powierzchnie nieszczelności stropów [40]

ELEMENT KONSTRUKCYJNY	KATEGORIA SZCZELNOŚCI	POWIERZCHNIA NIESZCZELNOŚCI PRZYPADAJĄCA NA 1 m ² STROPU [m ²]
Stropy (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, szczelinami wokół przejść instalacyjnych)	przeciętna	$0,52 \times 10^{-4}$

Tabela 3. Powierzchnie nieszczelności drzwi [40]

TYP DRZWI	POWIERZCHNIA NIESZCZELNOŚCI [m ²]
Drzwi jednoskrzydłowe otwierające się do przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu	0,01
Drzwi jednoskrzydłowe otwierające się na zewnątrz przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu	0,02
Drzwi dwuskrzydłowe	0,03
Drzwi dźwigu	0,06

Tabela 4. Powierzchnie nieszczelności okien [40]

TYP OKNA	POWIERZCHNIA SZCZELINY NA 1 m DŁUGOŚCI [m ²]
Rozwierane, bez uszczelnienia	$2,5 \times 10^{-4}$
Rozwierane, z uszczelnieniem	$3,6 \times 10^{-5}$
Przesuwne	$1,0 \times 10^{-4}$

ZAŁĄCZNIK 3: WZÓR PROTOKOŁU TESTU ODBIOROWEGO

TEST ODBIOROWY – PROTOKÓŁ

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu:
Adres:
Kategoria zagrożenia ludzi:
Wysokość klatki schodowej:
Liczba kondygnacji nadziemnych: podziemnych:

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Projekt wykonał:
Urządzenia oddymiające: ścienne / w stropie Powierzchnia czynna/geom.: [m²]
Nawiew kompensacyjny:
• grawitacyjny - powierzchnia czynna/geom./ef.: [m²]
• mechaniczny - wydajność max.: [m³/h]

TESTY ODBIOROWE

obowiązkowe

1. czas pełnego uruchomienia systemu:[s]
 - a. czas zgodny z wytycznymi (< 60 s): tak / nie
2. poprawność działania urządzeń:
 - a. oddymiających: tak / nie
 - b. dostarczających powietrze kompensacyjne: tak / nie
 - c. inne: tak / nie
3. wartość przepływ na urządzeniu oddymiającym (dla systemu mechanicznego)
.....[m³/h]

dodatkowe, jeśli są wymagane

4. test skuteczności oddymiania tak / nie
 model wytwornicy:
 sposób pomiaru transmitancji:.....
 dym usunięty poprzez urządzenia oddymiające: tak/nie
 czas oddymienia klatki schodowej:.....[s]

uwagi:

Wykonujący badanie:
Podpis:
Data badania:

ZAŁĄCZNIK 4: WZÓR PROTOKOŁU TESTU OKRESOWEGO

TEST OKRESOWY – PROTOKÓŁ

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa obiektu:

Adres:

Kategoria zagrożenia ludzi:

Wysokość klatki schodowej:

Liczba kondygnacji nadziemnych: podziemnych:

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Projekt wykonał:

Urządzenia oddymiające: ścienne / w stropie Powierzchnia czynna/geom.: [m²]

Nawiew kompensacyjny:

- grawitacyjny - powierzchnia czynna/geom./ef.: [m²]
- mechaniczny - wydajność max.: [m³/h]

TESTY ODBIOROWE

obowiązkowe

1. czas pełnego uruchomienia systemu:[s]
 - d. czas zgodny z wytycznymi (< 60 s): tak / nie
2. poprawność działania urządzeń:
 - a. oddymiających: tak / nie
 - b. dostarczających powietrze kompensacyjne: tak / nie
 - c. inne: tak / nie
3. wartość przepływu na urządzeniu oddymiającym (dla systemu mechanicznego)

.....[m³/h]

dodatkowe, jeśli są wymagane

4. test skuteczności oddymiania tak / nie

model wytwornicy:

sposób pomiaru transmitancji:.....

dym usunięty poprzez urządzenia oddymiające: tak/nie

czas oddymienia klatki schodowej:.....[s]

uwagi:

Wykonujący badanie:

Podpis:

Data badania:

www.cnbop.pl

Wydawnictwo CNBOP-PIB
www.cnbop.pl

